




# مواد سرمایا و روغن‌ها

پس از پایان آموزش این فصل هنرجو باید بتواند :


- ۱- تأثیر مواد سرمایا بر محیط زیست را شرح دهد.
- ۲- اثر گلخانه‌ای را توضیح دهد.
- ۳- ضریب BDP (توانایی ضریب لایه ازن) را بیان کند.
- ۴- مواد سرمایای هالوکربنی را توضیح دهد.
- ۵- CFC ها، HCFC و HFC را با معرفی نمونه شرح دهد.
- ۶- مواد سرمایای پایه معدنی را با معرفی نمونه‌ها شرح دهد.
- ۷- روش شماره‌گذاری مواد سرمایا را توضیح دهد.
- ۸- ویژگی‌های مواد سرمایا را شرح دهد.
- ۹- سازگاری مواد سرمایا را شرح دهد.
- ۱۰- رنگ کپسول مواد سرمایای متداول را معرفی کند.
- ۱۱- سیالات کربوژنیک را معرفی کند.
- ۱۲- هدف از کاربرد روغن‌ها در سیستم تبرید توضیح دهد.
- ۱۳- ویژگی‌های روغن مورد استفاده در سیستم تبرید را توضیح دهد.
- ۱۴- انواع روغن‌های مورد استفاده در سیستم تبرید را معرفی کند.

## ۸- مواد سرمایا و روغن‌ها

- در یک سیستم سرد کننده سیالی که به طور پیوسته گرمای اتم اکسیژن است ( $O_2$ ) و مولکول اکسیژن که ما تنفس می‌کنیم در اوپراتور جذب و از کندانسور دفع نماید ماده سرمایا (مبرد) دو اتم اکسیژن دارد (شکل ۸-۱).
- گاز ازن در لایه‌های بالای جو زمین و در ۱۳ کیلومتری بالای سطح زمین قرار دارد که این لایه از رسیدن پرتوهای مأموراء بنفس خورشید به سطح زمین جلوگیری می‌کند (شکل ۸-۲).
- ۱-۸- مواد سرمایا و محیط زیست
- اُزن شکلی خاص از اکسیژن است که مولکول‌های آن شامل نور خورشید مولکول ازن ( $O_3$ ) را شکسته و آن را به

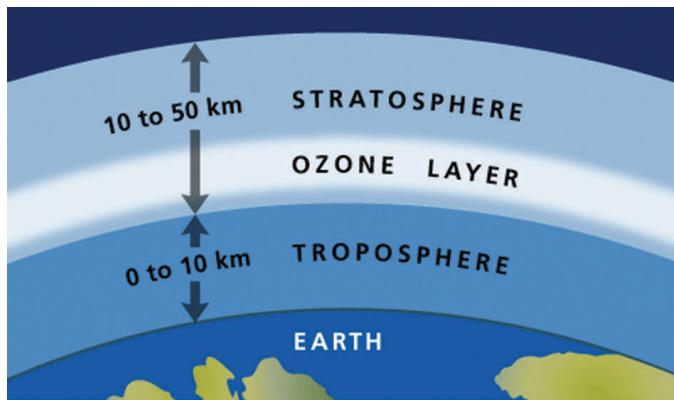

شکل ۲-۸ - لایه های جو زمین

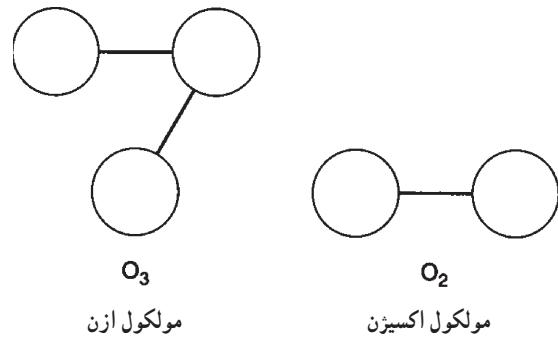

شکل ۱-۸-۱ - مولکول ازن و اکسیژن

حیوانات، ضعف سیستم ایمنی انسان و کاهش زندگی گیاهی و دریابی می شود (شکل ۳-۸). براساس توافقنامه مونتال کانادا، مواد شیمیایی دارای کلر و برم و حلال ها (مانند مواد دمش فوم، حشره کش های خاص، مواد اطفاء حریق) طبق برنامه زمان بندی خاصی از رده مصرف خارج می شوند.

قابل توجه است که تعدادی از مبردها باعث افزایش دمای کره زمین می شوند که به آنها گازهای گلخانه ای گفته می شود.

## ۲-۸- اثر گلخانه ای


### اثر گلخانه ای چیست؟ گازهای گلخانه ای چه گازهای هستند؟

به مجموعه ای از گازها که مقداری از انرژی خورشید را در جو نگه می دارند و باعث گرم شدن جو می شوند، گازهای گلخانه ای می گویند. بخار آب ( $H_2O$ )، دی اکسید کربن ( $CO_2$ )، دی اکسید نیتروژن ( $NO_2$ ) و متان ( $CH_4$ ) گازهای گلخانه ای هستند. اگر این گازها نبودند انرژی گرمایی خورشید مجدداً به فضا بر می گشت و هوای زمین ۳۳ درجه سلسیوس سردتر از هوای فعلی می شد.

اثر گلخانه ای به افزایش دمای زمین در اثر وجود گازهای گلخانه ای در جو زمین گفته می شود.

آیا می دانید چرا به این گازها، گازهای گلخانه ای می گوییم؟ گلخانه یک اتاق شیشه ای است که نور خورشید از شیشه های آن به داخل می تابد و هوای گلخانه را گرم می کند، اما

مولکول اکسیژن ( $O_2$ ) و یک اکسیژن آزاد ( $O$ ) تبدیل می کند. در همان زمان از طریق فتوسنتز و ترکیب مولکول اکسیژن ( $O_2$ ) با یک اکسیژن آزاد دیگر ( $O$ ) ازن بیشتری تولید می شود، ازن به طور دائمی ساخته شده و در لایه فوقانی جو تخریب می شود و این موازنۀ میلیون ها سال است که ادامه دارد. ترکیبات شیمیایی کلردار ساخت بشر این روند دقیق را از موازنۀ خارج کرده است. یک مولکول کلردار می تواند تعداد زیادی مولکول ازن را از بین برده و باعث شود اشعه مأواه بنفس بیشتری به زمین برسد و این اشعه برای انسان ها، حیوانات و گیاهان خطرناک است و سبب افزایش سرطان های پوست، افزایش آب مروارید در انسان ها و

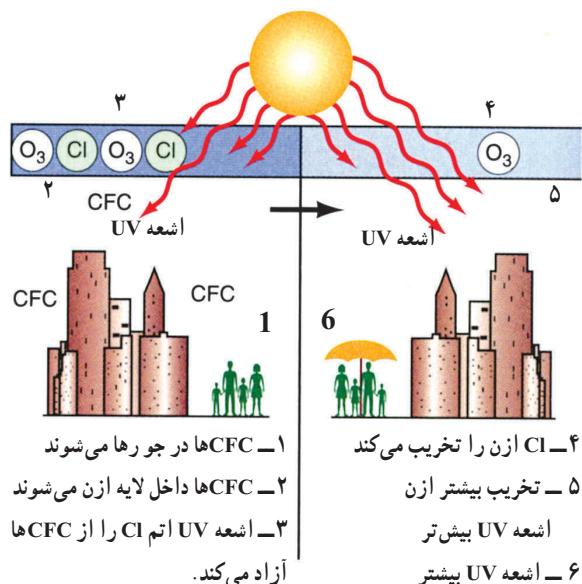

شکل ۳-۸ - تخریب لایه ازن توسط ترکیبات کلردار

گیاهان و جانوران توانیم گرمای آن را تحمل کنیم. در ۱۰۰ سال گذشته دمای کره زمین  $4^{\circ}$  درجه سلسیوس زیادتر شده است و همین امر دانشمندان را نگران کرده است.

شیشه‌های گلخانه اجازه نمی‌دهند این هوای گرم از گلخانه خارج شود، هوایی که در اطراف ماست شبیه یک گلخانه است. گازهای گلخانه در جو درست مثل شیشه‌های گلخانه عمل می‌کنند. نور خورشید پس از عبور از لایه‌های گازهای گلخانه‌ای وارد جو زمین می‌شود. زمانی که نور خورشید به سطح زمین می‌رسد مقداری از انرژی گرمای آن توسط خاک، آب و سایر موجودات جذب می‌شود، مقداری هم در جو زمین می‌ماند و باقیمانده آن به فضای برمی‌گردد. اگر مقدار گازهای گلخانه‌ای در جو از حد طبیعی بالاتر باشد، انرژی کمتری به فضای برمی‌گردد، درنتیجه جو زمین گرم‌تر می‌شود و به دنبال آن دمای کره زمین بالا می‌رود. اثر گلخانه‌ای، کره زمین را به اندازه‌ای گرم نگه می‌دارد که ما انسان‌ها بتوانیم بر روی آن زندگی کنیم، اما اگر اثر گلخانه‌ای شدت یابد ممکن است دمای زمین به قدری زیاد شود که ما و بقیه

### ۳-۸- ضریب ODP<sup>۱</sup>


این ضریب توانایی ماده سرمایزا در تخریب لایه ازن را مشخص می‌کند. مواد سرمایزا R-۱۱ و R-۱۲ با داشتن اثر تخریبی بیشتر لایه ازن دارای ODP=۱ بوده و سایر مواد سرمایزا نسبت به آن سنجیده می‌شوند. تمامی مواد سرمایزا که دارای ODP غیر صفر می‌باشند باید به تدریج از چرخه بازار مصرف خارج شوند.

در جدول ۴-۸ نام چند ماده سرمایزا با فرمول شیمیایی و مقدار ODP با درجه ایمنی آورده شده است.

جدول ۴-۸ - نام، فرمول شیمیایی، ODP و کلاس ایمنی تعدادی از مواد سرمایزا

نام مبرد	فرمول شیمیایی مبرد	ODP	کلاس ایمنی
R-۱۱	CCl <sub>۲</sub> F	۱/۰	A <sub>۱</sub>
R-۱۲	CCl <sub>۲</sub> F <sub>۲</sub>	۱/۰	A <sub>۱</sub>
R-۱۱۳	CCl <sub>۲</sub> FCClF <sub>۲</sub>	۰/۸	A <sub>۱</sub>
R-۱۱۴	CClF <sub>۲</sub> CClF <sub>۲</sub>	۱/۰	A <sub>۱</sub>
R-۱۱۵	CClF <sub>۲</sub> CF <sub>۲</sub>	۰/۶	A <sub>۱</sub>
R-۵۰۰	CFC-۱۲(۷۳/۸%)/HFC-۱۵۲a (۲۶/۲%)	۰/۷۴	A <sub>۱</sub>
R-۵۰۲	HCFC-۲۲(۴۸/۸%)/CFC-۱۱۵ (۵۱/۲%)	۰/۳۳	A <sub>۱</sub>
R-۲۲	CHClF <sub>۲</sub>	۰/۰۵	A <sub>۱</sub>
R-۱۲۲	CHCl <sub>۲</sub> CF <sub>۲</sub>	۰/۰۲	B <sub>۱</sub>
R-۱۲۴	CHClFCF <sub>۲</sub>	۰/۰۲	A <sub>۱</sub>
R-۱۴۲b	CH <sub>۲</sub> CClF <sub>۲</sub>	۰/۰۶	A <sub>۱</sub>
R-۱۲۵	CHF <sub>۲</sub> CF <sub>۲</sub>	۰	A <sub>۱</sub>
R-۱۳۴a	CF <sub>۲</sub> CH <sub>۲</sub> F	۰	A <sub>۱</sub>
R-۱۵۲a	CH <sub>۲</sub> CHF <sub>۲</sub>	۰	A <sub>۱</sub>

<sup>۱</sup> - Ozone Depletion Potential

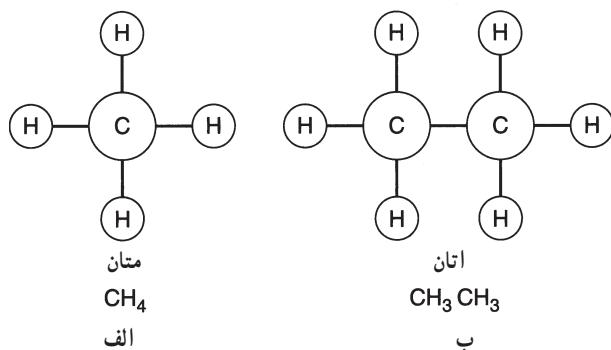

C = کربن  
H = هیدروژن

شکل ۵-۸ - مولکول اتان و متان

هرگاه تعدادی از اتم‌های هیدروژن (H) از ساختار مولکولی اتان یا متان برداشته شوند و اتم‌های کلر (Cl) یا فلور (F) یا هردو جایگزین آنها شوند مولکول‌های جدیدی ایجاد می‌شود که به آنها مواد سرمایزی هالوکربنی گویند.

شکل‌های ۶-۷ و ۸-۸ چگونگی ساخت مواد سرمایزی هالوکربنی<sup>۱</sup> را نشان می‌دهد.

مواد سرمایزی هالوکربنی به سه گروه CFC، HCFC و HFC ها تقسیم می‌شوند.  
۱-CFC ها (کلروفلورو کربن‌ها) : در این گروه به جای

در استاندارد ANSI مواد مبرد از لحاظ سمی بودن در دو کلاس A و B دسته‌بندی شده‌اند. کلاس A شامل مبردهایی است که درجه سمی بودن آن‌ها پایین است و کلاس B شامل مبردهایی است که درجه سمی بودن آن‌ها بالا است و همچنین مبردها به لحاظ قابلیت اشتعال در سه کلاس ۱، ۲ و ۳ قرار داده شده‌اند.

بنابراین مبردها به لحاظ اینمی به قرار زیر دسته‌بندی شده‌اند :

A1 درجه سمی پایین و غیر قابل اشتعال

A2 درجه سمی پایین و قابلیت اشتعال کم

A3 درجه سمی پایین و قابلیت اشتعال بالا


B1 درجه سمی بالا و غیر قابل اشتعال

B2 درجه سمی بالا و قابلیت اشتعال کم

B3 درجه سمی بالا و قابلیت اشتعال بالا


#### ۴-۸ - مواد سرمایزی هالوکربنی

مواد سرمایزی هالوکربنی، اغلب از دو مولکول متان و اتان ساخته شده‌اند. این دو مولکول شامل هیدروژن و کربن می‌باشند و به آن‌ها هیدروکربن خالص می‌گویند (شکل ۵-۸).

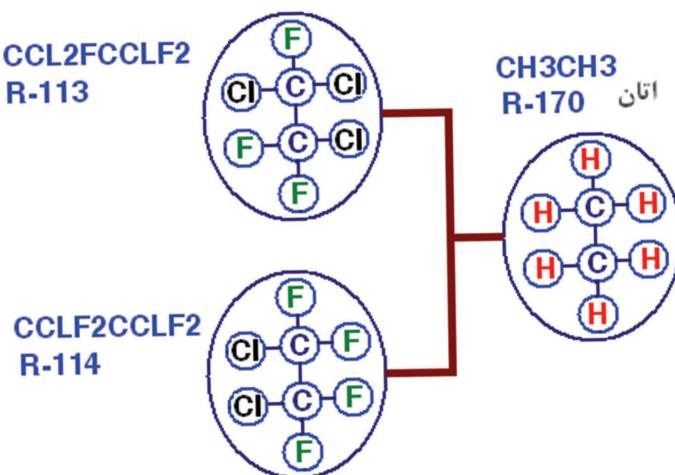

شکل ۶-۸ - مبردهای سرد اتان

۱- عناصر گروه ۱۷ (۷ اصلی) جدول تناوبی یعنی فلور (F)، کلر (Cl)، برم (Br)، ید (I) و استاتین را هالوژن‌ها می‌گویند این عناصر در حالت طبیعی دو اتمی هستند هالوژن از زبان یونانی گرفته شده است و به معنای نمک زا است.

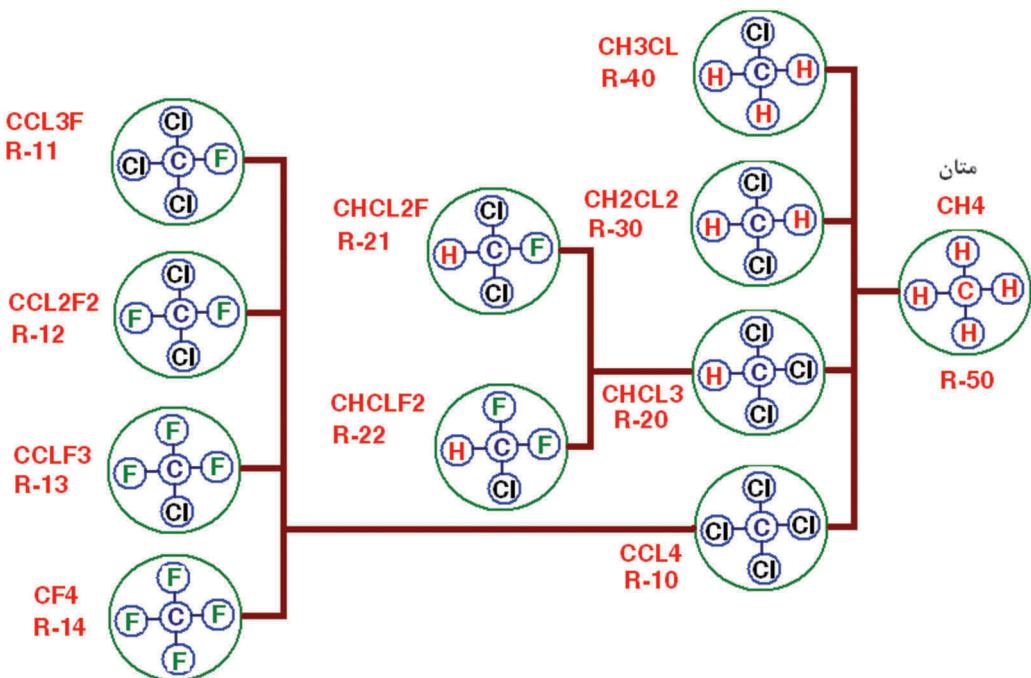

شکل ۸-۷ - مبردهای سرد متان

پاسخ: هم اتم هیدروژن و هم اتم فلوئور دارد اتم کلر ندارد پس جزء HFC ها است.

**CFCs - ۸-۴-۱** : این گازها وقتی به لایه فوکانی جو می رستند در مقابل مولکول های ازن واکنش نشان داده و باعث تخریب آن می شوند. همچنان CFC ها در گرمای کره زمین نقش دارند و از سال ۱۹۹۵ تولید آن منع شده است و در جدول ۸-۸ مواردی از آن ها آمده است.

جدول ۸-۸ CFCs

مبرد شماره	فرمول شیمیایی
R-11	CCl <sub>3</sub> F
R-12	CCl <sub>2</sub> F <sub>2</sub>
R-113	CCl <sub>2</sub> FCClF <sub>2</sub>
R-114	CClF <sub>2</sub> CClF <sub>2</sub>
R-115	CClF <sub>2</sub> CF <sub>2</sub>

**ماده سرمایزای R-۱۱** : در فشار جو با دمای ۲۳/۹°C می جوشد در بعضی از خنک کننده های گریز از مرکز (کاربرد

اتم های هیدروژن (H)، کلر (Cl)، فلوئور (F) یا هر دو جایگزین شده اند اتم های هیدروژن در این گروه حذف شده است.

**۲- HCFC ها** (هیدروکلروفلوروکربن ها) : در این گروه به جای تعدادی از اتم های هیدروژن، کلر، فلوئور یا هر دو جایگزین شده اند اتم هیدروژن تماماً حذف شده است.

**۳- HFC ها** (هیدرو فلوروکربن ها) : در این گروه به جای تعدادی از اتم های هیدروژن، فلوئور جایگزین شده است. اتم هیدروژن تماماً حذف شده است و این گروه بدون اتم کلر می باشند.

پرسش: ماده سرمایزا با فرمول شیمیایی  $CCl_2FCF_2$  جزء کدام گروه از مبردها است؟

پاسخ: در فرمول فوق اتم هیدروژن وجود ندارد کلر (Cl) و فلوئور (F) وجود دارند، پس جزء گروه CFC هاست.

پرسش: ماده سرمایزا با فرمول شیمیایی  $CHFClCF_2$  جزء کدام گروه از مواد سرمایزا است؟

پاسخ: چون دارای اتم کلر (Cl)، فلوئور (F) و هیدروژن (H) است پس جزء گروه HCFC ها است.

پرسش: ماده سرمایزا با فرمول شیمیایی  $CHF_2CH_2$  جزء کدام گروه است؟

در دستگاه‌های تهویه مطبوع و در یخچال‌های خانگی استفاده می‌شود. رنگ کپسول آن سبز است.

ظرفیت برودتی آن ۶٪ بیشتر از ۱۲-R است، پس کمپرسور کوچک‌تری مورد نیاز است.

دردمای حدود ۲۳°C-در روغن حل می‌شود. بنابراین در دمای پایین باید از جدا کننده روغن استفاده شود.

اگرچه کمتر از ۱۲-R به لایه ازن آسیب می‌رساند اما خدمات پس از فروش آن رو به کاهش است و تا سال ۲۰۲۰ متوقف می‌شود. در کمپرسورهای پیچی (Screw) و در دستگاه‌های با ظرفیت بیش از ۱۵-Tن سرمایی از ۱۳۴a-R به جای ۲۲-R استفاده می‌شود.

ضمناً ۱۳۴a-R برای سیستم‌های کوچک‌تر و در سیستم‌های تبرید منازل تا جایگزینی مبرد مناسب و مقرون به صرفه به جای ۲۲-R مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ماده سرمایی A-۴۱۰-R نیز جایگزین مناسبی برای ۲۲-R است.

**HFC-۸-۴-۳** : گروه سوم از گازها HFC‌ها می‌باشد، اتم کلر نداشته شامل هیدروژن، فلوئور و اتم‌های کرین می‌باشد. لایه ازن را تخریب نکرده و در افزایش دمای کره زمین هم نقش کمتری دارد و جانشین مناسبی برای CFC‌ها و HCFC‌ها می‌باشد و تعدادی از آن‌ها در جدول ۸-۱۰ آمده است.<sup>۱</sup>

### جدول ۸-۱۰-هیدروفلوروکربن

مبرد شماره	فرمول شیمیایی
R-۱۲۵	CHF <sub>۲</sub> CF <sub>۲</sub>
R-۱۳۴a	CH <sub>۲</sub> FCF <sub>۲</sub>
R-۲۲	CHF <sub>۲</sub>
R-۳۲	CH <sub>۲</sub> F <sub>۲</sub>
R-۱۴۲a	CH <sub>۲</sub> CF <sub>۲</sub>
R-۱۵۲a	CH <sub>۲</sub> CHF <sub>۲</sub>

دارد) و همچنین به عنوان حلال صنعتی برای تمیز کردن دستگاه‌ها استفاده می‌شود و چون در هر مولکول آن ۳ اتم کلر وجود دارد و لایه ازن را خیلی شدید تخریب می‌کند از مدت‌ها قبل استفاده آن منوع شده است.

**Made Sermazai ۱۲-R** : در سال ۱۹۲۶ اولین بار مورد استفاده قرار گرفت. در فشار جو بادمای ۳۰°C- به جوش می‌آید. ماده‌ای است بی‌رنگ، تقریباً بی‌بو، غیرسمی و غیرقابل اشتعال و خورنده نیست و رنگ کپسول آن سفید است. مقدار کمی آب در آن حل می‌شود. در تماس با شعله مستقیم تجزیه شده و بسیار سمی خواهد شد و در هر مولکول آن دو اتم کلر وجود دارد. اگرچه کمتر از ۱۱-R به لایه ازن صدمه می‌زند ولی باز هم تخریب آن زیاد بوده و تولید آن متوقف شده است<sup>۱</sup> و ماده سرمایی ۱۳۴a-R جایگزین مناسبی برای آن می‌باشد.

**HCFC-۸-۴-۲** : مقدار کمی کلر دارند و به همین دلیل در اتمسفر ثبات کمتری داشته و قدرت تخریب ازن کمتری نسبت به CFC دارند و تعدادی از آن‌ها در جدول ۸-۹ آمده است.

### جدول ۸-۹- HCFC‌ها

مبرد شماره	فرمول شیمیایی
R-۲۲	CHClF <sub>۲</sub>
R-۱۲۳	CHCl <sub>۲</sub> CF <sub>۲</sub>
R-۱۲۴	CHClFCF <sub>۲</sub>
R-۱۴۲b	CH <sub>۲</sub> CClF <sub>۲</sub>

**Made Sermazai ۲۲-R** : ماده سرمایی که پایدار، غیرسمی، بدون اثر اکسیدکننده و غیرقابل اشتعال است. برای رسیدن به دمای پایین نیازی به کارکردن در فشار کمتر از جو نیست.

حالت آن در آب ۳ برابر ۱۲-R می‌باشد و ضرورت استفاده از رطوبت‌گیر افزایش می‌یابد. نقطه جوش آن در فشار یک اتمسفر ۸°C- ۴۰/- است و در دستگاه‌های تونل‌های انجماد سریع قابل استفاده است.

۱- طبق توافقنامه مونترال کانادا و به نام بروزه‌ی (به سوی هوای پاک) که ۱۰۸ کسوز جهان آن را امضاء کرده‌اند مبنی بر حذف تدریجی CFC و HCFC و جایگزین آن با HFC

صنعتی، کارخانجات یخسازی و بسته‌بندی به کار برده می‌شود و از ترکیب هیدروژن و ازت به دست می‌آید.

گازی است بی‌رنگ تا اندازه‌ای قابل اشتعال.

سمی است ولی نشت آن به علت بوی کاملاً مشخص و دود سفیدی که در مجاورت شمع گوگردی یا پودر گوگرد تولید می‌کند و به راحتی قابل تشخیص است.

در مجاورت رطوبت مس و برنز را فاسد کرده و خورنده می‌باشد ولی روی فولاد تأثیر ندارد.

به لایه ازن آسیبی وارد نمی‌سازد.

نقطه جوش آن در فشار اتمسفر  $33^{\circ}\text{C}$  -  $33^{\circ}\text{C}$  می‌باشد.

دارای دمای رانش بالایی است (حدود  $100^{\circ}\text{C}$ ) و خنک کاری سر سیلندر با آب را مطلوب می‌سازد.

**۸-۵-۲ آب R-۷۱۸** : حجم زیاد بخار آب در

هنگام جوش در اوپرатор طوری است که استفاده از آن را در کمپرسورهای معمولی و تراکمی غیرممکن می‌سازد، همچنین خلاً لازم در قسمت اوپرатор خیلی زیاد و نگهداری آن دشوار است.

با این حال در سیستم‌های تهویه مطبوع به عنوان ماده سرمایا به طور رضایت بخش مورد استفاده است زیرا آب کاملاً بی ضرر است بو ندارد، سمی نیست و اگر مقدار زیادی از آن در یک ساختمان پرجمعیتی منتشر شود خطری ایجاد نمی‌کند. مسئله حجم زیاد و خلاً زیاد با پیدا شدن کمپرسورهای گریز از مرکز و سیستم‌های جذبی حل شده است.

در سیستم‌های تهویه مطبوع از آب  $4/4^{\circ}\text{C}$  که در فشار خلی پایین ایجاد می‌شود استفاده می‌شود.

## ۶-۸- روش شماره‌گذاری مواد سرمایا

عدد نشان‌دهنده ماده سرمایا یک عدد سه رقمی به صورت abc بعد از R (Refrigerant) می‌باشد و در مورد ماده سرمایای پایه کربنی به روش زیر می‌توان از فرمول مبرد استخراج نمود.

**۱۳۴a-R** : با توجه به اثر تخریبی

CFCها<sup>۱</sup> و HCFCها بر لایه ازن ماده سرمایای R-۱۳۴a جانشین مناسبی تشخیص داده شد.

R-۱۳۴a<sup>۲</sup> به عنوان یک مبرد از خواص جانبی برخوردار است. زیرا قابلیت تخریب لایه ازن ODP در آن صفر بوده و همچنین قابلیت گرم نمودن جو زمین GWP<sup>۳</sup> به شکل مستقیم در این ماده سیار پایین است.

یکی از شاخص‌هایی که استفاده از R-۱۳۴a را محدود ساخته است این است که روغن‌های معمولی، با این ماده قابل اختلاط نیستند. اما روان‌کننده‌های جدیدی طراحی شده‌اند که به سیستم R-۱۳۴a امکان می‌دهند تا با عمری طولانی و مؤثر کار کنند.

دماهی جوش R-۱۳۴a  $15^{\circ}\text{C}$  - R،  $26/15^{\circ}\text{C}$ -است. بنابراین در دمای بالاتر  $15^{\circ}\text{C}$  - ۲۶ فشار اوپرатор و کندانسر مثبت خواهد بود. این مبرد جانشین خوبی برای مبرد R-۱۲ می‌باشد.

ماده‌ای بی‌رنگ و بی‌بو است، در سیلندر  $13/6$  کیلوگرمی،  $22/7$  کیلوگرمی،  $57$  کیلوگرمی و ... در دسترس می‌باشد.

**۶-۰-۷ R** : مخلوطی از  $52$  درصد R-۱۳۴a و  $25$  درصد R-۱۲۵ و  $22$  درصد R-۳۲ می‌باشد. دارای نقطه جوش  $46/5^{\circ}\text{C}$  -  $46/5^{\circ}\text{C}$  می‌باشد. اثر تخریبی بر لایه ازن ندارد و ضریب ODP آن صفر می‌باشد. جانشین مناسبی برای مبرد  $22$  شناخته شده است.

## ۵-۸- مواد سرمایای پایه معدنی

مواد سرمایایی که ساختمان شیمیایی آنها بر اساس هیدروکربن نیستند به عنوان مواد سرمایای پایه معدنی معرفی می‌شوند از جمله این مواد می‌توان از آمونیاک، آب، آنیدرید کربنیک و آنیدرید سولفورهای می‌توان نام برد.

**۸-۵-۱ آمونیاک NH<sub>۳</sub>-R-۷۱۷** : در سال ۱۸۷۳ برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفت. تنها ماده سرمایایی است که از گروه هیدروکربن‌های نامی باشد و در دستگاه‌های

۱- عموماً CFC‌ها تخریب لایه ازن و گرم کردن هوای کره زمین را در بی‌دارند و تأثیر HFC‌ها کمتر و در HCFها تأثیر نداشته‌اند اما در بعضی از آنها قدرت

گرم کردن هوای کره زمین بالا است و می‌توان R-۱۲۳ (یک HFC) و R-۱۵۲a (یک HCFC) نام برد.

۲- حرف a نشان می‌دهد که فرمول شیمیایی R-۱۲۴a دو چند ایزو مردارد که یکی از آنها R-۱۳۴a است.

## ۷-۸- ویژگی‌های مواد سرمایا

یک ماده سرمایا باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

۱- بر محیط زیست اثر تخریبی نداشته باشد.

۲- نقطه جوش آن پایین باشد.

۳- با جایه جایی مقدار کمی سرمای زیادی ایجاد کند.

۴- گرمای نهان تبخیر آن زیاد باشد.

۵- بر روی اجزای سیستم اثر شیمیایی نداشته باشد.

۶- سمی نباشد.

۷- قابل اشتعال نباشد.

۸- در صورت نشت، مواد غذایی را آلوده نکند.

۹- در صورت نشت قابل تشخیص باشد.

۱۰- اکسید کننده نباشد.

## ۸-۸- سازگاری مواد سرمایا

در انتخاب ماده سرمایا برای یک سیستم سرمایی، باید

نوع ماده سرمایا با سیستم سازگار باشد. سازگاری شامل مواد

زیر است:

- ماده سرمایا بر عایق سیم پیچ موتور بی اثر باشد.

- عدم تأثیر ماده سرمایا بر مواد پلاستیکی مانند واشرها.

- عدم تأثیر مبرد بر فلزاتی که با آن در تماس است مانند مس.

- سازگاری روغن مورد استفاده در سیستم با مبرد.

به طور کلی قبل از شارژ یک سیستم با ماده سرمایی غیر

از ماده سرمایی قبلی باید از سازگاری ماده سرمایی جدید با

مواد مورد استفاده در سیستم اطمینان حاصل کرد.

## ۹-۸- رنگ سیلندر ماده سرمایا

برای تشخیص کپسول های مواد سرمایا آنها را با

رنگ های مختلف مشخص می کنند. این عمل از به کار بردن

اشتباهی یک ماده به جای ماده دیگر در یک سیستم جلوگیری

می کند و چون مواد سرمایا بر روی فلزات اثر می گذارند هر ۵

سال یک بار باید کپسول مواد سرمایا آزمایش شود و این مدت

برای گازهای بی اثر ۱۰ سال است.


a = c - ۱ = جرم اتمی H = ۱

b = H + ۱ = جرم اتمی O = ۱۶

c = F = جرم اتمی F = ۱۹

مثال : (الف) شماره مبرد CH<sub>۴</sub> چه عددی است؟

a = c - ۱ = ۱ - ۱ = ۰




b = H + ۱ = ۱ + ۱ = ۲

c = F = ۱۹ → R = ۱۹

ب) شماره مبرد CH<sub>۳</sub>Cl را بنویسید.

a = c - ۱ = ۱ - ۱ = ۰




b = H + ۱ = ۱ + ۱ = ۲

c = F = ۱۹ → R = ۴۲

ج) کد مبرد CCl<sub>۳</sub> را بنویسید.

a = c - ۱ = ۱ - ۱ = ۰




b = H + ۱ = ۰ + ۱ = ۱

c = F = ۱۹ → R = ۱۲

د) شماره شناسایی مبرد CH<sub>۳</sub>FCF<sub>۲</sub> نوع a را بنویسید.

a = c - ۱ = ۲ - ۱ = ۱



b = H + ۱ = ۲ + ۱ = ۳

c = F = ۱۹ → R = ۱۳۴

شماره گذاری مواد سرمایی پایه معدنی مانند آب،

آمونیاک : شماره مبرد یک عدد سه رقمی است که رقم اول آن

۷ و دو رقم بعدی جرم مولکولی آن هاست.

مثال : (الف) شماره ماده سرمایی (NH<sub>۳</sub>) آمونیاک را

بنویسید.

۱ = جرم اتمی H = ۱

⇒ ۱ + ۳ = ۴ → R = ۷۱۷

ب) شماره ماده سرمایی آب (H<sub>۲</sub>O) را بنویسید.

H<sub>۲</sub>O = ۱۶ + ۲ = ۱۸

در نتیجه جرم مولکولی H<sub>۲</sub>O = ۱۸

R = ۲ × ۱۸ = ۳۶

ج) شماره ماده سرمایی انیدرید سولفور (SO<sub>۲</sub>) را بنویسید.

S = جرم اتمی S = ۳۲

در نتیجه SO<sub>۲</sub> = ۳۲ + ۳۲ = ۶۴

→ R = ۶۴

تعدادی از مواد سرمایا با ذکر شماره ماده سرمایا و رنگ آن در جدول ۱۱-۸ و شکل ۱۲-۸ آمده است.

جدول ۱۱-۸ - شماره ماده و رنگ بعضی از مبردها

رنگ کپسول	شماره ماده سرمایا	رنگ کپسول	شماره ماده سرمایا	رنگ کپسول	شماره ماده سرمایا	رنگ کپسول	شماره ماده سرمایا
رنگ گلی	R-۴۱۰A	ارغوانی	R-۵۰۲	قره‌ای	R-۷۱۷	زرد کرمی	R-۴۰VB
نارنجی	R-۴۰۴A	شکلاتی	R-۴۰۷C	آبی روشن	R-۱۳۴a	نارنجی	R-۱۱
		خاکستری روشن	R-۱۲۳	آبی تیره	R-۱۱۴	سفید	R-۱۲
		زرد خردلی	R-۴۰۱B	فهوده‌ای مایل به زرد	R-۴۰۹A	سبز	R-۲۲
		فهوده‌ای روشن	R-۴۰۲A	زرشکی	R-۱۱۳	زرد	R-۵۰



شکل ۱۲-۸ - رنگ سیلندر بعضی از مبردها

جدول ۱۳-۸ - نقطه جوش سیالات کریوژنیک

### ۱۰-۸ - سیالات کریوژنیک<sup>۱</sup>

کلمه کریوژن به معنای تولید کننده سرما است. به سیالاتی که بتوانند دمای بین  $-۱۴۴^{\circ}\text{C}$  -  $۲۷۳^{\circ}\text{C}$  را تولید نمایند سیالات کریوژنیک می‌نامند. سیالات کریوژنیک دارای نقطه جوش پایین می‌باشند. (جدول ۱۳-۸)

نمای جوش C	نام سیال کریوژنیک
-۲۵۳	R-۷۰۲ هیدروژن
-۲۴۶	R-۷۲۰ نئون
-۲۶۹	R-۷۰۴ هلیوم
-۱۹۶	R-۷۲۸ نیتروژن
-۱۸۳	R-۷۳۲ اکسیژن
-۱۸۶	R-۷۴۰ آرگون


## ۱۱-۸- روغن‌های تبرید

سرسیلندر می‌باشد. در هر حال روی کلیه سطوحی که کار می‌کنند باید یک لایه نازک روغن پاشیده شود. این عمل به وسیله رینگ‌های پیستون، صورت می‌گیرد (وقتی که پیستون جلو و عقب می‌رود). در کمپرسورهایی که فاقد رینگ هستند این عمل به وسیله پیستون صورت می‌گیرد، روغن باید سریعاً در تمام قسمت‌ها پخش شود. برای این منظور گرانزوی روغن نباید خیلی زیاد باشد و از طرف دیگر اگر گرانزوی خیلی پائین باشد نمی‌تواند لایه مناسبی را روی قطعات مختلف تشکیل دهد در نتیجه نمی‌تواند سطوح قطعات را در برابر سایش حفاظت کند.


### ۱۱-۸- انواع روغن‌ها

دسته‌بندی روغن‌ها به صورت زیر است:

هدف از روغن کاری خوب محافظت از قطعات متحرک و گازبندی قطعات می‌باشد و برای رسیدن به این منظور روغن مورد استفاده باید بامبرد و اجزای سیستم از نظر شیمیابی سازگاری داشته و به خوبی با آن مخلوط شود و کمترین میزان حلالیت را داشته باشد. در داخل سیلندر یک کمپرسور رفت و برگشتی لایه روغن در قسمت‌های مکش تحت تأثیر درجه حرارت پائین و در قسمت‌های تزدیک سرسیلندر تحت تأثیر درجه حرارت‌های تقریباً بالا قرار دارد. از آنجایی که گرانزوی روغن با تغییر درجه حرارت تغییر می‌کند، در نتیجه در تزدیک‌های قسمت مکش روغن دارای گرانزوی بیشتری نسبت به قسمت تزدیک

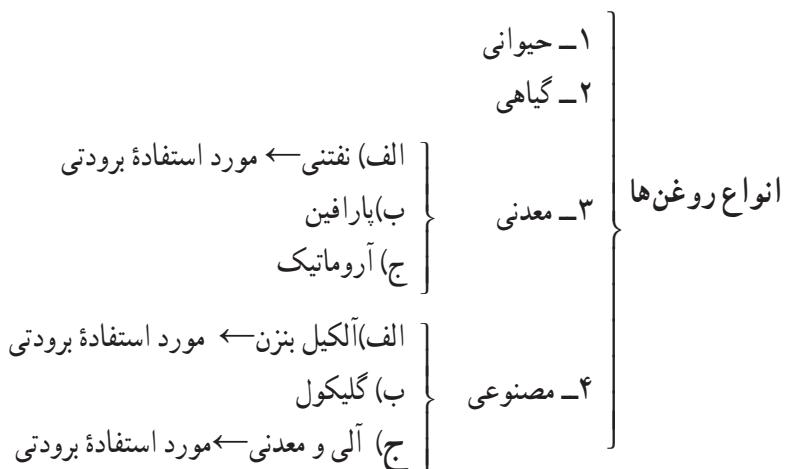

دما پائین‌تر باشد گرانزوی روغن بیشتر می‌شود و به سختی جریان می‌یابد (شکل ۱۴-۸). برای یخچال‌هایی که در دمای ۱۵°C- تا ۱۸°C- کار می‌کنند از روغن‌هایی استفاده می‌شود که در دمای ۲۹°C- جریان داشته باشد.

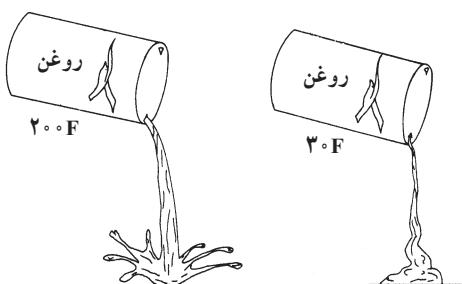


شکل ۱۴-۸- تغییر گرانزوی (ویسکوزیته) روغن با دما

از روغن‌های معدنی و روغن‌های مصنوعی در سیستم‌های برودتی استفاده می‌شود. ترکیبات مبرد بر پایه CFC و HCFC با روغن‌های معدنی پایه نفتی بهتر کار می‌کند. ترکیبات مبرد بر پایه HFC با روغن‌های مصنوعی از نوع الکیل بنزن یا آلی معدنی بهتر کار می‌کند.

### ۱۱-۸- خواص روغن‌های تبرید :

- ۱- روغن خیلی رقیق بین سطوح لغزende باقی نمانده و فیلم (لایه نازک) روغن تشکیل نشده و سبب سایش قطعات می‌شود. روغن خیلی غلیظ بین سطوح متحرک به خوبی جریان نمی‌یابد.

گرانزوی (غلظت) روغن با دمای آن رابطه دارد و هر چه

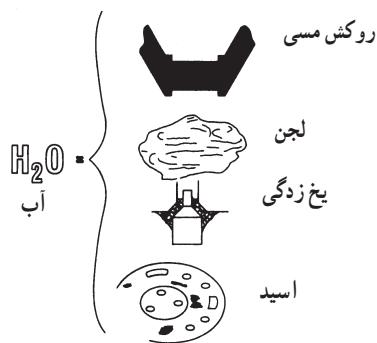


شکل ۱۷-۸ - تشکیل اسید

۲- روغن با اغلب مبردها مانند R-۱۲ مخلوط شده، رقیق می‌شود و می‌تواند به سادگی به همراه مبرد سیکل تبرید را طی کرده و به کمپرسور برگردد. البته روغن با بعضی از مبردها مانند R-۷۱۷ (آمونیاک) مخلوط نمی‌شود و حتی در خروج از کمپرسور رقیق نیست و به راحتی نمی‌تواند همراه مبرد سیکل را طی کرده و به کمپرسور برگردد و لذا در خروج از کمپرسور به منظور برگرداندن روغن به کمپرسور تله روغن نصب می‌شود.

۳- نقطه ریزش آن پایین باشد تا در تمام قسمت‌های سیستم جریان یابد.

۴- در دمای پایین موم کمتری از خود باقی بگذارد و تا حد امکان در هنگام تماس با سطوح سرد تولید موم نکند (شکل ۱۵).

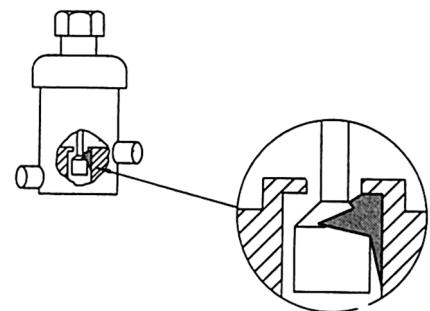

شکل ۱۵-۸ - نتیجه وجود موم در روغن

لازم به یادآوری است که روغن تبرید در ظروف سربسته ۴ لیتری، ۲۰ لیتری و بشکه‌ای نگهداری می‌شود.

### ۱۱-۸- تشخیص روغن سالم :


(الف) بوی روغن : اگر از روغن داخل سیستم بروودتی به هنگام بازشدن بوی نامطبوع به مشام برسد باید روغن تعویض شود.  
 (ب) رنگ روغن : نمونه‌ای از روغن داخل سیستم را در ظرف شیشه‌ای بی‌رنگ ریخته اگر رنگ روغن روشن متمایل به قهوه‌ای (برشته) باشد روغن سالم و اگر رنگ آن تیره باشد باید روغن تعویض شود.

(ج) روش‌های آزمایشگاهی : روش‌های دیگری نیز وجود دارد که در آزمایشگاهها انجام می‌شود.

روغن‌های GS در مواد سرمایزی HCFC و CFC مانند R-۲۲ و R-۱۲ حل می‌شوند، بدون آنکه خواص خود را از دست بدند و با مواد سرمایزی طبیعی مانند R-۷۱۷ و R-۶۰۰ و R-۲۹۰ خیلی خوب عمل می‌کنند.

در جدول ۱۸-۸ ویژگی‌های روغن‌های GS آمده است. روغن‌های سری S- SL برای مبرد HFC مانند R-۱۳۴a و R-۴۰۴a به کار می‌روند در جدول‌های ۸-۱۹ ویژگی‌ها و کاربرد این روغن‌ها را ملاحظه می‌کنید.

۵- روغن تبرید رطوبت نداشته باشد زیرا تماس رطوبت و روغن با سطح قسمت پرفشار کمپرسور سبب ایجاد لجن و اسید می‌شود (شکل‌های ۱۶-۸ و ۱۷-۸). که لجن می‌تواند مجرای روغن در کمپرسور را مسدود کند و اسید سطوح داخلی را بساید و در کمپرسور بسته به سیم پیچ موتور آسیب برساند.

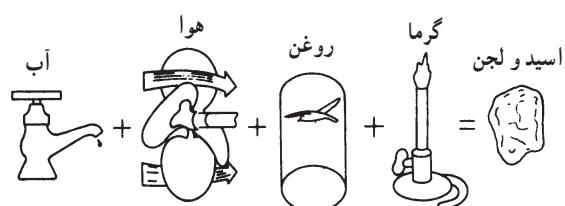

شکل ۱۶-۸ - تشکیل لjen

## جدول ۱۸—۸—ویژگی های روغن های GS

### TYPICAL DATA

Property			3GS	4GS	5GS
Density	15°C	g/cm <sup>3</sup>	0.909	0.915	0.921
Color	ASTM		L0.5	L1.0	L1.0
Viscosity	40°C	mm <sup>2</sup> /s	29.5	54.9	94.6
Viscosity	100°C	mm <sup>2</sup> /s	4.31	5.97	7.78
Flash Point	COC	°C	178	188	208
Pour Point		°C	-40	-35	-27.5
Total Acid No.		mgKOH/g	0.01	0.01	0.01
Aniline Point		°C	75.4	79.8	80.4
ge of Carton Case (4L Can x 6) is also available.					
*Suiso is a trademark of Sonneborn Inc. Water					
<b>For more information</b> If there is any inquiry on our products, please <a href="#">contact us</a> .					

## جدول ۱۹—۸—ویژگی ها و کاربرد روغن های SL-S

O SL-32S		ISO VG10	ISO VG15	ISO VG22	ISO VG32
ISO Viscosity Classification					
Density	15°C	g/cm <sup>3</sup>	0.928	0.940	0.951
Color	ASTM		L0.5	L0.5	L0.5
Viscosity	40°C	mm <sup>2</sup> /s	10.1	15.0	22.5
Viscosity	100°C	mm <sup>2</sup> /s	2.50	3.22	4.14
Flash Point	COC	°C	182	196	212
Pour Point		°C	<-50	<-50	<-50
Total Acid Number		mgKOH/g	0.01	0.01	0.01
Water Content		ppm	35	35	35
Miscibility	Oil/ R-134a=1/4	°C	-52	-40	-30
Resistivity	25°C	Ωcm	5.0×10 <sup>13</sup>	7.0×10 <sup>13</sup>	4.0×10 <sup>14</sup>
					4.0×10 <sup>14</sup>

### Applications

Products	Compressor Type				Applications	Refrigerants			
	Recipro	Rotary	Turbo	Screw		R-134	R-404A	R-410A	R-407C
SUNISO SL-10S	○				Refrigerator, Freezer, Chiller	○	○	○	○
SUNISO SL-15S	○				Refrigerator, Freezer, Chiller	○	○	○	○
SUNISO SL-22S	○				Refrigerator, Freezer, Chiller	○	○	○	○
SUNISO SL-32S	○	○	○	○	Refrigerator, Freezer, Chiller, Dehumidifier	○	○		

\*Suiso is a trademark of Sonneborn Inc.



## ۱۲-۸- پرسش و تمرین

### پرسش‌های چندگزینه‌ای

۱- مواد سرمایزی هالوکربنی اغلب از کدام مولکول‌ها تشکیل شده‌اند؟

ب) متان و اتان

الف) متان و ازن

د) اتان و دی‌اکسید کربن

ج) اتان و ازن

۲- در مبردهای گروه CFC به جای اتم هیدروژن کدام اتم‌ها جایگزین شده‌اند؟

ب) کلر

الف) ازن

د) کلر، فلوئور یا هر دو

ج) فلوئور

۳- کدام مورد از مواد سرمایزی پایه معدنی نمی‌باشد؟

ب) R-۷۱۷

الف) CHClF<sub>۲</sub>

د) انیدرید سولفوره

ج) R-۷۱۸

۴- شماره مبرد CHClFCF<sub>۲</sub> چه عددی است؟

ب) R-۱۱۳

الف) R-۲۲

د) R-۱۴۳a

ج) R-۱۲۴

۵- ترکیبات مبرد بر پایه HCFC با کدام نوع روغن بهتر کار می‌کند؟

ب) گیاهی

الف) حیوانی

د) مصنوعی

ج) معدنی

۶- برای سیستم‌هایی که با مبرد R-۱۳۴a کار می‌کنند کدام روغن مناسب است؟ (امتحان نهایی- خرداد ۹۱)

ب) ۴GS

الف) ۳GS

د) SL100

ج) ۵GS

### پرسش‌های درست و نادرست

۷- با شدت اثر گلخانه‌ای دمای زمین افزایش می‌یابد.

درست  نادرست

۸- در مواد سرمایزی HCFC به جای اتم هیدروژن، کلر یا ازن جایگزین می‌شود.

درست  نادرست

۹- فریون R-۱۱ دارای ۳ اتم کلر است. (امتحان نهایی- خرداد ۹۰)

درست  نادرست

۱۰- ماده سرمایزا با فرمول شیمیایی CHClFCF<sub>۲</sub> جزء گروه مواد سرمایزی CFC ها می‌باشد.

درست  نادرست

۱۱- آمونیاک یکی از مبردهای پایه معدنی است. (امتحان نهایی- خرداد ۹۱)

درست  نادرست

۱۲- ماده سرمایا باید گرمای نهان تبخیر کمی داشته باشد. (امتحان نهایی - شهریور ۹۰)  
□ درست □ نادرست

### پرسش‌های کامل کردنی

- ۱۳- لایه ازن موجود در جوزمین از رسیدن پرتوهای ..... خورشید به زمین جلوگیری می‌کند.
- ۱۴- مواد سرمایای ..... و ..... دارای ODP=۱ می‌باشند.
- ۱۵- مواد سرمایای گروه HFC ها بدون اتم ..... می‌باشند.
- ۱۶- فریون R\_۲۲ جزء مواد سرمایای ..... می‌باشد.
- ۱۷- مبرد ..... از ترکیب سه مبرد R\_۱۲۵، R\_۱۳۴a و R\_۳۲ بدست می‌آید.
- ۱۸- ..... از سیالات کریوژنیک است. (امتحان نهایی - شهریور ۹۰)

واژه‌های مناسب را در جای خالی بنویسید.

- (پایه معدنی - R\_۱۳۴a - گرانزوی - حلال صنعتی - R\_۱۲ - گاز بندی - فشار - تست مدار)
- ۱۹- از مبرد R\_۱۱ به عنوان ..... نیز استفاده می‌شود.
- ۲۰- حلالیت فریون R\_۲۲ در آب ۲ برابر فریون ..... است.
- ۲۱- مبرد آمونیاک جزء مواد سرمایای ..... می‌باشد.
- ۲۲- رنگ کپسول مبرد ..... آبی روشن است.
- ۲۳- هدف از روغن کاری کمپرسورها محافظت از قطعات متحرک و ..... قطعات است.
- ۲۴- هر چه دما پایین‌تر باشد ..... روغن بیشتر است.
- ۲۵- چگونگی تخریب لایه ازن توسط CFC ها را شرح دهید.
- ۲۶- اثر گلخانه‌ای را توضیح دهید.
- ۲۷- ضریب ODP را شرح دهید (امتحان نهایی - شهریور ۹۱)
- ۲۸- مواد سرمایای هالوکربنی را شرح دهید.
- ۲۹- خصوصیات مواد سرمایای CFC ها را بنویسید.
- ۳۰- خصوصیات مواد سرمایای HCFC ها را بنویسید.
- ۳۱- خصوصیات مواد سرمایای HFC ها را بنویسید.
- ۳۲- مبردهای گروه CFC ها را نام بده و خصوصیات آن را مختصرًا شرح دهید.
- ۳۳- مبردهای گروه HCFC ها را نام بده و خصوصیات آن را مختصرًا شرح دهید.
- ۳۴- مبردهای گروه HFC ها را نام بده و خصوصیات آن را مختصرًا شرح دهید.
- ۳۵- مواد سرمایای پایه معدنی را شرح دهید.
- ۳۶- مبردهای گروه پایه معدنی را نام بده و خصوصیات آن را مختصرًا شرح دهید.
- ۳۷- سازگاری مواد مبرد شامل چه چیزهایی می‌شود. (امتحان نهایی - شهریور ۹۰)
- ۳۸- ویژگی‌های مواد سرمایا را شرح دهید.

۳۹- سازگاری مواد مبرد شامل چه چیزهایی می‌شود.



۴۰- سیالات کربوژنیک را شرح داده و انواع آن را نام ببرید.

۴۱- هدف از کاربرد روغن در سیستم تبرید را توضیح دهید.

۴۲- در سیستم برودتی از چه روغن‌هایی استفاده می‌شود.

۴۳- خواص روغن‌های تبرید را شرح دهید.

۴۴- چگونگی تشخیص روغن سالم را بنویسید.

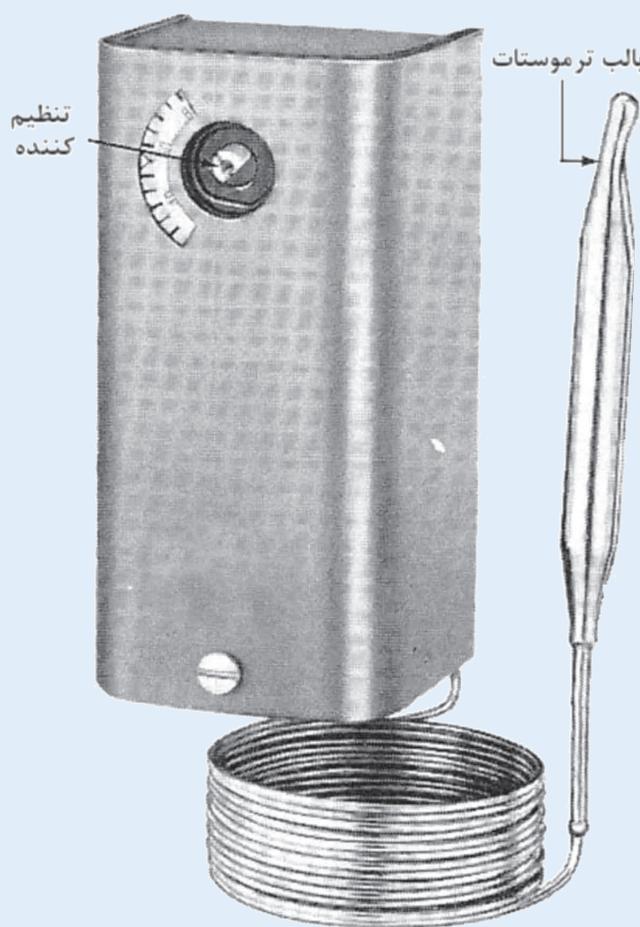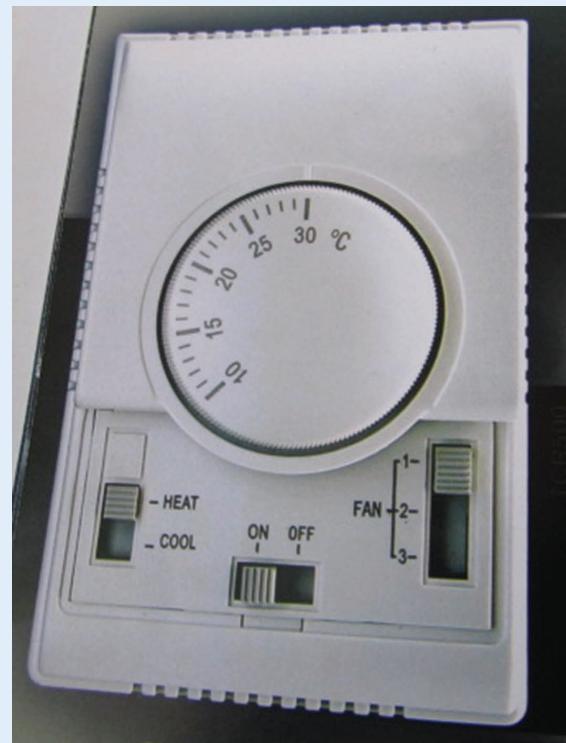


## کنترل‌ها

پس از پایان آموزش این فصل از هنر جو انتظار می‌رود بتواند :

- ۱- ترموموستات را شرح دهد.
- ۲- ترمودیسک (ترموستات محافظ) را توضیح دهد.
- ۳- تایمر دیفراست را شرح دهد.
- ۴- رله‌های استارت، انواع و کاربردهای آن را توضیح دهد.
- ۵- اورلود یا کلید محافظ جریان اضافی را توضیح دهد.
- ۶- کنترل فشار کم را شرح دهد.
- ۷- کنترل فشار زیاد را شرح دهد.
- ۸- کنترل فشار روغن را توضیح دهد.
- ۹- کنترل رطوبت را توضیح دهد.

## ۹- کنترل‌ها

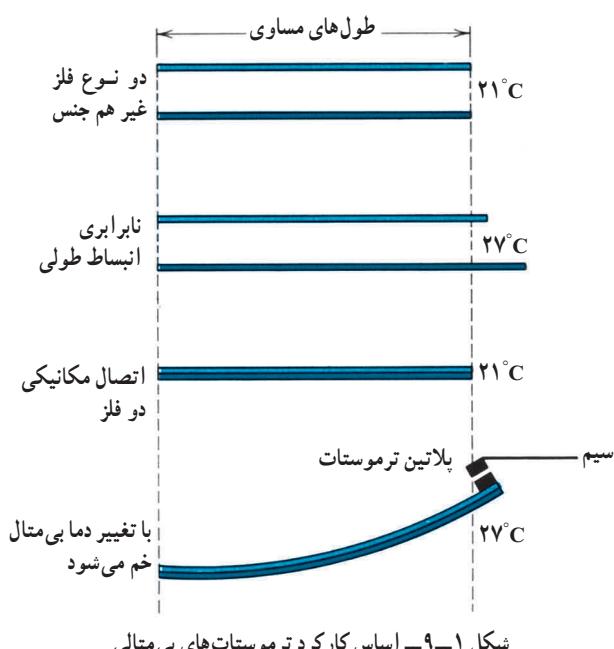


کنترل‌ها و سایلی هستند که با قطع، وصل یا تنظیم جریان الکتروسیستمه یا سیال شرایط از پیش تعیین شده را حفظ نمایند.

### ۱-۹-۱- ترموموستات (دماپا)

ترموستات‌ها از طریق حس کردن دمای محفظه یا محصول به سیستم تبیید فرمان ادامه کار یا خاموش شدن می‌دهند، مکانیزم حس کننده دما ممکن است یکی از موارد زیر باشد :


- ۱- قطعه بی متالی
- ۲- بالب پرشده با گاز یا مایع
- ۳- مقاومت متغیر یا ترمیستور

شکل ۱-۹-۱ طریقه کار یک حس کننده بی متالی را نشان می‌دهد. تمام فلزات وقتی که گرم می‌بینند منبسط می‌شوند. مقدار

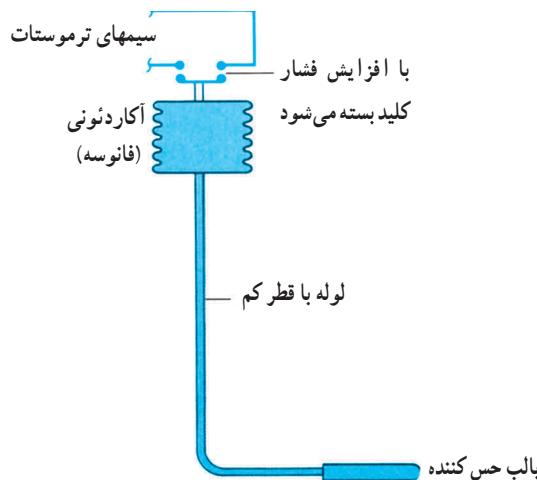

شکل ۳-۹- اساس کارکرد ترمومترات بالب دار و فانو سه ای بر شده با مایع یا گاز

انبساط در فلزات مختلف متفاوت می‌باشد. وقتی که دو فلز غیرهم جنس که در تمام طول به هم جوش شده‌اند گرما داده شوند بی‌متال به سمت فلزی که انبساط کمتری دارد، خم می‌شود. خم شدن بی‌متال باعث باز و بسته شدن پلاتین می‌گردد. بعضی مواقع برای به دست آوردن حرکت لازم جهت باز و بسته شدن پلاتین ترمومترات از بی‌متال‌های طویل که به شکل کویل درآمده استفاده می‌شود مطابق (شکل ۲-۹).

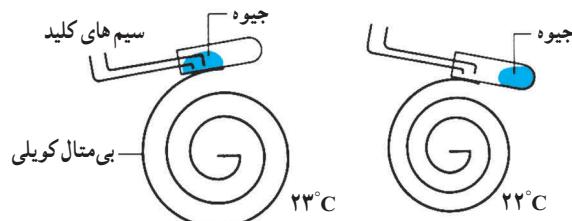


شکل ۲-۹- بی‌متال کویلی در ترمومترات تابستانی

پرشده و براساس حس کردن دما منبسط یا منقبض می‌شود. با افزایش دما گاز داخل کپسول منبسط شده و فشار اعمالی به محفظه آکار دئونی اضافه می‌شود که حرکت مکانیزم مذکور باعث بسته شدن پلاتین و روشن شدن سیستم برودتی می‌شود. عضو حس کننده (کپسول) می‌تواند با مایع نیز بر شود. این نوع ترمومترات‌ها می‌توانند در خارج از فضای سردشونده نصب شوند.

شکل ۴-۹ چگونگی عملکرد حسگرهای ترمومترات‌ها

شکل ۳-۹ یک ترمومتر را نشان می‌دهد که کپسول حس کننده دما بیرون از ترمومتر می‌باشد. داخل بالب از گاز را نشان می‌دهد.

مجموعه مکانیزم فوق را که می‌توان در داخل یک پوسته تا حد ممکن کوچک‌تر جاسازی نمود. این نوع ترمومترات‌ها در داخل فضایی که قرار است دمای آن کنترل شود نصب شده و از دقت بالایی نیز برخوردار هستند.

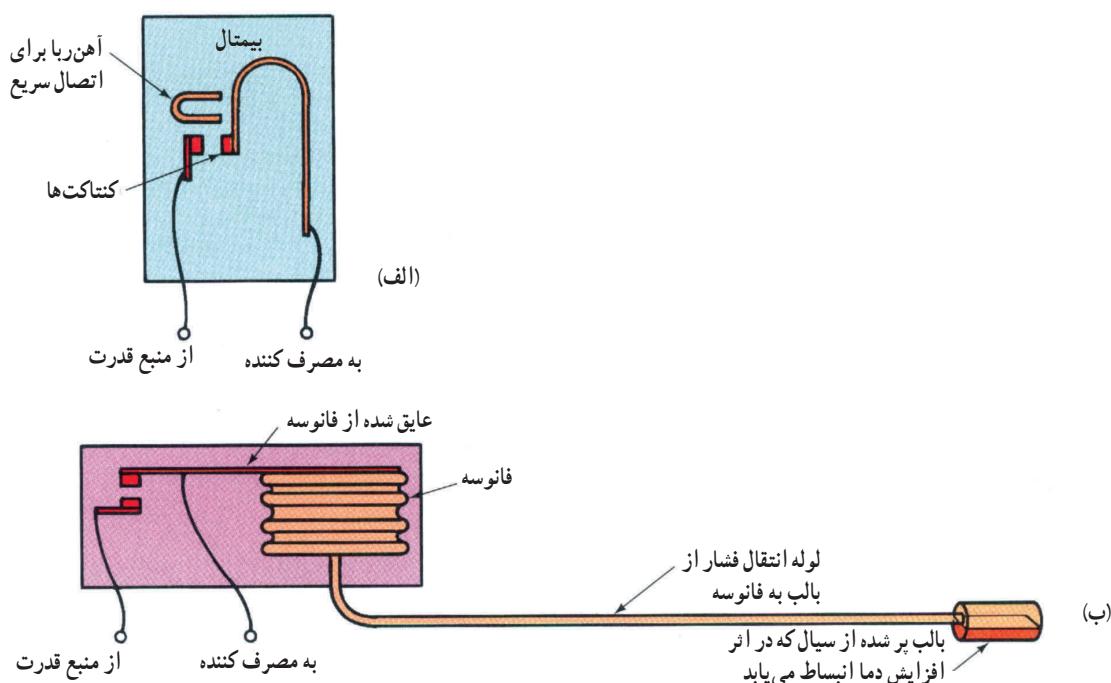


شکل ۴-۹- نمایش عملکرد دو نوع حسگرهای دما. (الف) بی‌متالی ب) بالب و فانو سه


ترموستات‌های کانالی معمولاً داخل موتورخانه‌ها و بر روی دستگاه‌ها نصب می‌گردد. بنابراین لازم است از جنس مقاوم و فلزی ساخته شده باشد. ترموموستات‌های کانالی اصولاً بالدار خواهد بود و این بال در داخل محلی که کنترل دمای آن موردنظر است قرار داده می‌شود.

شکل ۹-۵ ترموموستات اتاقی و شکل ۶-۹ ترموموستات کانالی (با حسگر بیرونی) را نشان می‌دهد.


**۱-۹-۱- انواع ترموموستات:** ترموموستات‌ها از نظر نوع کاربری به دو گروه ترموموستات‌های اتاقی و ترموموستات‌های کانالی تقسیم می‌شوند. ترموموستات‌های اتاقی در داخل اتاق و یا محلی که لازم است دمای آن کنترل گردد نصب می‌شود و به همین علت معمولاً این ترموموستات‌ها با ظاهری لوکس و زیبا به بازار عرضه می‌شوند. در این نوع ترموموستات‌ها مجموع عضو حسکننده و پلاتینین داخل کاور ترموموستات می‌باشد.

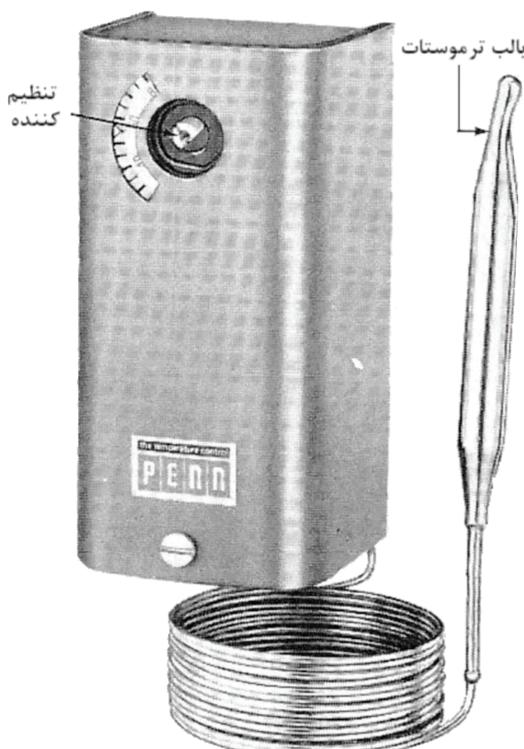

شکل ۹-۶- ترموموستات کانالی

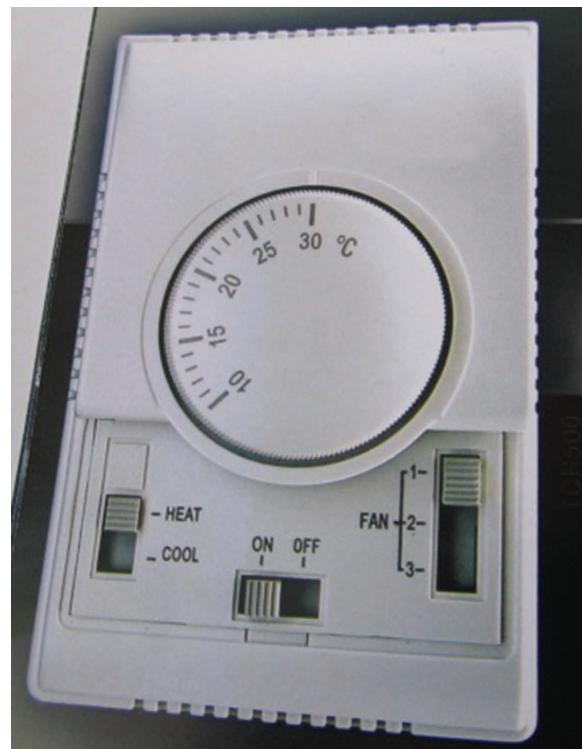

شکل ۹-۵- ترموموستات اتاقی دو فصلی

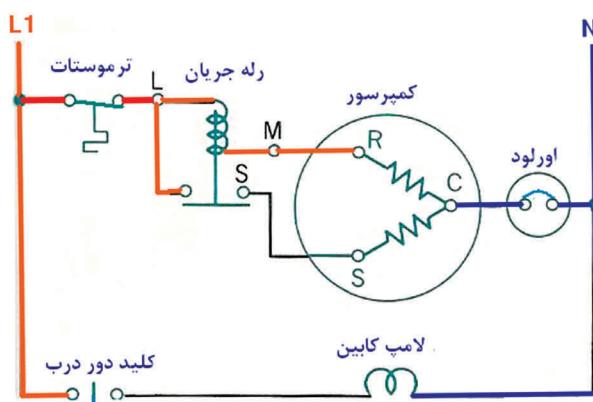

شکل ۹-۷- مدار برقی یک دستگاه یخچال معمولی که ترموموستات مستقیماً خط ولتاژ را کنترل می‌کند.

### ۱-۹-۲- موقعیت ترموموستات در مدار الکتریکی:

ترموستات‌های در کنترل دما و فرمان به تجهیزات به دو صورت در مدارهای الکتریکی نصب می‌شوند :

۱- به صورت مستقیم در مدار ولتاژ نصب می‌شوند. (شکل

(۹-۷)

۲- در مدار فرمان نصب شده و به صورت غیر مستقیم مدار ولتاژ (مدار قدرت) را کنترل می‌کنند.

ترموستات‌های خط ولتاژ، سری با موتور کمپرسور بسته شده و قادر به تحمل تمام جریان عبوری از کمپرسور هستند.

بین دمای وصل<sup>۳</sup> و دمای قطع<sup>۴</sup> تفاضل گفته می‌شود. ترموستاتی که روی  $2^{\circ}\text{C}$  تنظیم شده است تا زمانی که دمای حس شده به  $4^{\circ}\text{C}$  نرسد قادر به روشن کردن کمپرسور نیست و در ضمن تا زمانی که دمای حس شده به  $0^{\circ}\text{C}$  افت نکند، نمی‌تواند کمپرسور را از مدار خارج کند. این ترموستات دارای نقطه تنظیم  $2^{\circ}\text{C}$  و یک اختلاف  $4^{\circ}\text{C}$  سلسیوسی بین دماهای وصل و قطع می‌باشد. مقدار تفاضل به نوع محصول و جای عضو حس کننده بستگی دارد. هرگاه عضو حس کننده ترموستات در روی محصول نصب شده و دمای محصول را مستقیماً کنترل کند، تفاضل  $1^{\circ}\text{C}$  تا  $2^{\circ}\text{C}$  است از طرف دیگر، هرگاه عضو حس کننده ترموستات در سالن نصب شود و دمای محصول از طریق دمای سالن کنترل گردد تفاضل حدود  $3^{\circ}\text{C}$  تا  $4^{\circ}\text{C}$  است. در خیلی موارد عضو حس کننده ترموستات را روی اوپراتور نصب می‌کنند و دمای محصول را از طریق دمای اوپراتور کنترل می‌کنند که در این حالت تفاضل باید  $8^{\circ}\text{C}$  تا  $12^{\circ}\text{C}$  می‌باشد.


این روش نصب در سیستم‌های برودتی کم ظرفیت نظری یخچال فریزرهای خانگی به کار برده می‌شود. در سیستم‌های برودتی با ظرفیت بالا که ترموستات نمی‌تواند تمام جریان عبوری از کمپرسور یا موتور را تحمل نماید به طریق غیرمستقیم عملکرد کمپرسور کنترل می‌شود به طوری که ترموستات مستقیماً در مدار فرمان (کنترل) نصب شده و به طریق غیرمستقیم مدار قدرت را کنترل می‌کند.

در این شرایط ترموستات با یک بوین کوچک با جریان کم (بوین کنتاکتور کمپرسور) سری نصب می‌شود و از این طریق ولتاژ خط قدرت را کنترل می‌کند. با بسته شدن پلاتین ترموستات، یک جریان کم از پلاتین ترموستات عبور کرده و بوین کوچک را تحریک می‌کند. با تحریک بوین در مدار کنترل، یک جریان خیلی بیشتری از خط ولتاژ وارد موتور و کمپرسور می‌شود. (شکل ۹-۸)

## ۹-۲\_ ترمودیسک (ترموستات محافظه)

ترموستات نشان داده شده در شکل ۹-۹ ترمودیسک یا ترموستات محافظه است. این ترموستات به صورت مناسب به کویل اوپراتور چسبیده و درجه حرارت سطح کویل را حس می‌کند. اگر هیتر دیفراست قادر باشد، ذوب نمودن برفک اوپراتور را قبل از زمان برگشت تایمر به کار عادی انجام دهد، ترمودیسک، هیتر را برای مدت زمان باقی مانده دیفراست، از مدار خارج خواهد کرد. با این عمل انرژی به دو صورت ذخیره می‌شود.

اول اینکه مصرف انرژی از بابت کار کرد هیتر کمتر می‌شود و دوم، انرژی مورد نیاز برای سیستم برودتی برای خارج کردن گرمای هیتر هدر نمی‌رود. ترمودیسک به صورت سری با هیتر دیفراست در مدار نصب می‌شود. ترموستات از نوع زمستانی بوده به طوری که با افزایش درجه حرارت سطح اوپراتور، مدار هیتر دیفراست را قطع می‌کند تا گرمای هیتر بی جهت وارد فضای سرد شده نشود. هنگامی که ترمودیسک مدار هیتر را قطع می‌کند هیچ کدام از قسمت‌های سیستم برودتی برق دار نیست و فقط تایmer

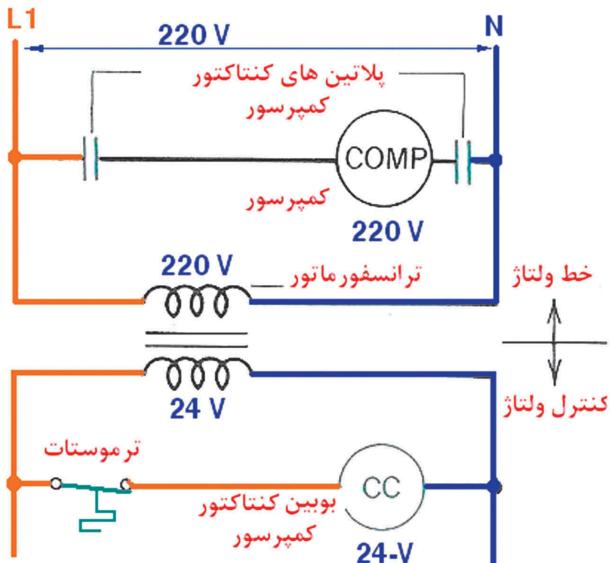

شکل ۹-۸\_ بسته شدن کلید (ترموستات) باعث تحریک بوین کنتاکتور در خط کنترل ولتاژ شده، پلاتین‌های مربوط به کنتاکتور در خط ولتاژ بسته می‌شوند و در نهایت کمپرسور با برق  $220\text{V}$  شروع به کار می‌کند.

## ۹-۱-۳\_ نحوه تنظیم ترموستات‌ها : ترموستات‌ها دارای یک نقطه تنظیم<sup>۱</sup> و یک تنظیم تفاضلی<sup>۲</sup> می‌باشند. اختلاف

<sup>۱</sup>\_ Set Point


<sup>۲</sup>\_ cut in

<sup>۱</sup>\_ differential

<sup>۲</sup>\_ cut out

بستگی به مقدار برفک ایجاد شده بر روی اوایپراتور دارد. تنظیم تعداد دفعات دیفراست (۲، ۳، ۴ دفعه در ۲۴ ساعت) و مدت زمان هر دیفراست (۱۰ تا ۶۰ دقیقه) به وسیله دستگاهی به نام تایمر دیفراست انجام می‌گیرد.


شکل ۹-۱۰ مدار الکتریکی دیفراست یک سیستم تبریدی را نشان می‌دهد که به وسیله تایمر دیفراست کنترل می‌شود. مدار فوق شامل تایمر، هیتر و ترمودیسک است موتور تایمر دیفراست بین ترمینال های ۱ و ۳ بوده و در تمام مدت به جز زمان قطع ترموموستات برق دار است.

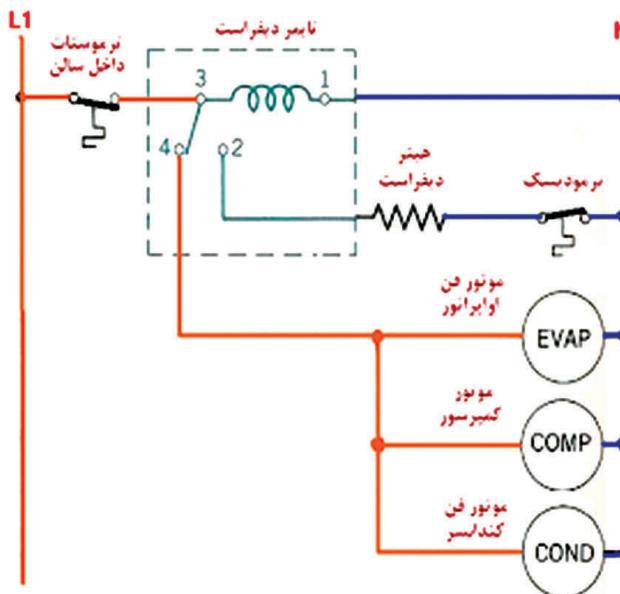

شکل ۹-۱۰ مدار الکتریکی دیفراست



الف

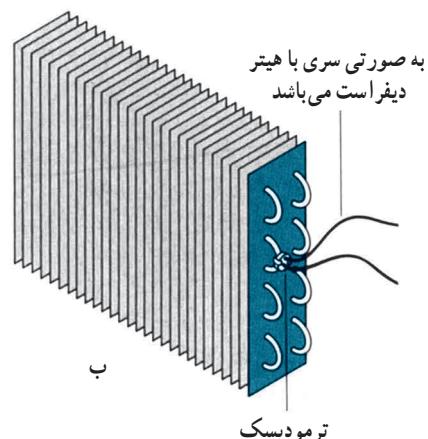

شکل ۹-۹ (الف) ترمودیسک (ب) موقعیت قرارگیری ترمودیسک

دیفراست کار می‌کند تا زمان تنظیم شده برای دیفراست به پایان برسد. پس از اتمام مدت دیفراست موقعیت پلاatin ۳ به ۲ شکل ۹-۱۰ تعویض شده و به حالت ۳ به ۴ در می‌آید تا سیستم برودتی کار کرد عادی خود را از سر بگیرد.

### ۳-۹-۳ تایمر دیفراست

رله‌های استارت و سایلی هستند که در کمپرسورهای تک فاز برای راه اندازی کمپرسور استفاده می‌شوند.

انواع رله‌های استارت عبارت اند از:

۱- رله استارت از نوع جریانی (رله جریان)

۲- رله استارت از نوع پتانسیلی (رله ولتاژ)

۳- رله استارت از نوع ترمیستوری (سرامیکی)


۱-۴-۹- رله جریان: رله جریان کلیدی است مغناطیسی شامل سیم پیچ کوچکی که به دور یک محفظه پیچیده شده و داخل

به علت پایین بودن دمای اوایپراتور بخار آب موجود در هوای ضمن عبور از روی اوایپراتور سرد شده به نقطه شبنم می‌رسد سپس منجمد می‌گردد و به صورت برفک و یخ روی کویل اوایپراتور باقی خواهد ماند که نتیجه آن کاهش هوای عبوری و کاهش انتقال گرما بین اوایپراتور و فضای مورد نظر می‌شود. هر دو مورد یاد شده کاهش ظرفیت برودتی سیستم را به دنبال خواهد داشت لذا باید با یک برنامه‌ی زمان‌بندی، برفک و یخ ایجاد شده بر روی اوایپراتور ذوب گردد. مدت زمان ذوب برفک و تعداد دفعات در ۲۴ ساعت


شده و به سرعت نهایی می‌رسد. به محض رسیدن به سرعت نهایی جریان لحظه‌ای بالاتر (جریان راه اندازی) پایین آمده و کمپرسور با جریان عادی به کار ادامه می‌دهد. با کاهش جریان، میدان مغناطیسی در اطراف سیم پیچ رله جریان کم می‌شود. وقتی که کمپرسور تقریباً با تمام سرعت می‌چرخد میدان مغناطیسی اطراف سیم پیچ رله به اندازه کافی نیست که پلاتن را

یک هسته آهنی وجود دارد. قطر سیم پیچ رله مناسب با قدرت کمپرسور انتخاب می‌شود و چون سیم پیچ رله با سیم پیچ اصلی (R) به طور سری در مدار قرار می‌گیرد دارای تعداد دور کم می‌باشد تا افت ولتاژ ایجاد نگردد. در داخل رله کلیدی وجود دارد که در حالت عادی اتصال آن باز است.


شکل ۹-۱۱- یک رله‌ی جریان را نشان می‌دهد.

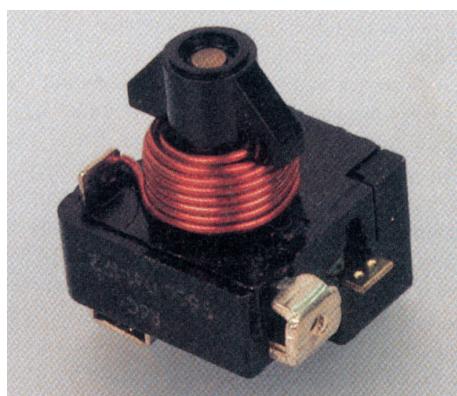


شکل ۹-۱۱- رله جریان

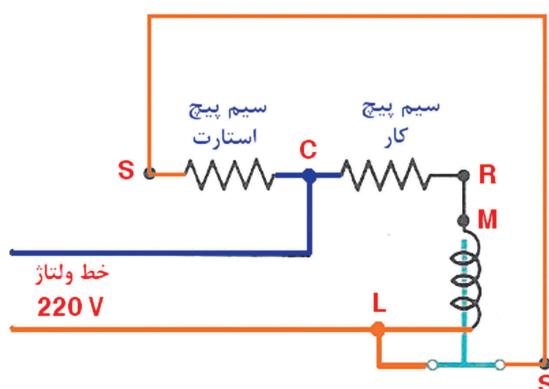

شکل ۹-۱۲- ب - مدار الکتریکی رله جریان در کمپرسور تک فاز چین استارت

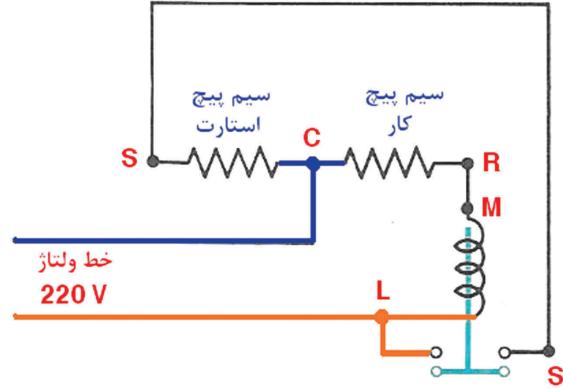


شکل ۹-۱۲- الف - مدار الکتریکی رله جریان در کمپرسور تک فاز قبل از استارت

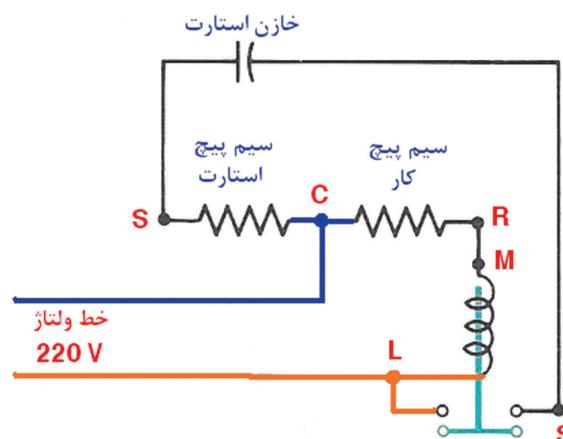


شکل ۹-۱۳- مدار الکتریکی رله جریان در کمپرسور تک فاز با خازن استارت

سیم پیچ استارت به اندازه کافی قوی است که بتواند پلاتین رله را پایین کشیده و باز نماید. با باز شدن پلاتین رله، خازن استارت و سیم پیچ استارت از مدار خارج می‌شوند، ولی با گردش کمپرسور تولید برق به وسیله سیم پیچ استارت خارج شده از مدار، به اندازه‌ای است که بتواند پلاتین رله را در حالت باز نگه بدارد.

رله‌های پتانسیل به وسیله شماره ترمیان‌های ۱، ۲ و ۵ شناسایی می‌شوند. ترتیب شماره‌های ۱، ۵ و ۲ به عنوان مشترک، استارت و کار در یادگیری و به خاطر آوردن محل اتصالات به مدار برای شما کمک می‌شود.

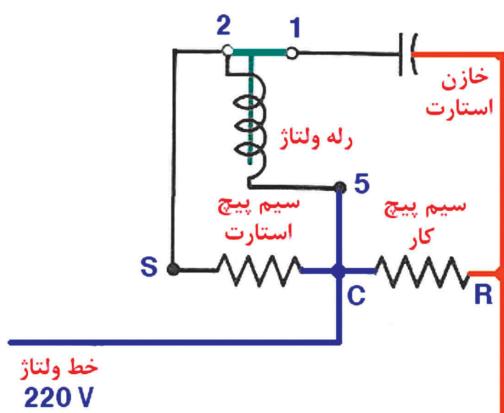

شکل ۹-۱۵—مدار الکتریکی رله ولتاژ در کمپرسور تک فاز با خازن استارت

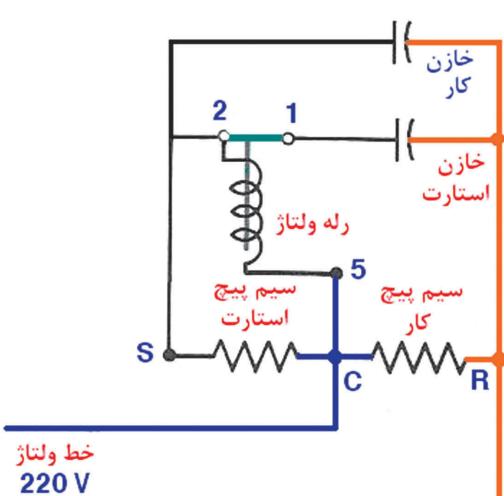

شکل ۹-۱۶—مدار الکتریکی رله ولتاژ در کمپرسور تک فاز با خازن استارت و خازن کار


به حالت بسته نگه دارد و پلاتین رله در اثر وزن خود پایین افتاده باز می‌شود. باز شدن پلاتین، سیم پیچ استارت را از مدار خارج کرده و کمپرسور تنها به وسیله سیم پیچ اصلی به کار آدامه می‌دهد. یادآوری :

۱—رله باستی کاملاً نراز نصب شود.

۲—رله باستی مناسب با ظرفیت کمپرسور باشد.

۳—رله‌های جریان نباید با موتورهایی که هم خازن استارت و هم خازن کار<sup>۲</sup> دارند استفاده شود.

۴—۹—**رله ولتاژ (پتانسیل)**: از این رله در موتورهایی که نیاز به گشتاور راه اندازی بالای دارند استفاده می‌شود. مطابق شکل ۹-۱۶ رله ولتاژ شامل یک سیم پیچ با سطح مقطع کم و تعداد دور بیشتر نسبت به رله جریان است و پلاتین رله ولتاژ بر عکس پلاتین رله جریان در حالت عادی (کمپرسور بدون برق) بسته می‌باشد. وقتی که ولتاژ شبکه وصل می‌شود فوراً دو جریان کاملاً موازی برقرار شده، یکی از جریان‌ها از میان سیم پیچ استارت و دیگری از میان سیم پیچ اصلی یا کار عبور می‌کند. به محض دور گرفتن کمپرسور سیم پیچ استارت نظیر یک ژنراتور عمل نموده و ولتاژی را به سیم پیچ رله اعمال می‌کند. (اساس کار موتور بر مبنای جریان الکتریکی از سیم پیچ می‌باشد و اساس کار ژنراتور بر مبنای قرار گرفتن سیم پیچ در میدان مغناطیسی است) وقتی که کمپرسور تقریباً به سرعت نهایی رسید میدان مغناطیسی اطراف کویل رله ولتاژ به واسطه اعمال برق تولیدی توسط

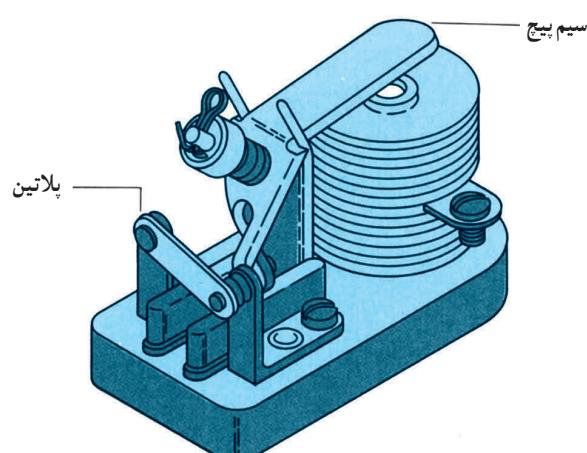

شکل ۹-۱۴—رله پتانسیل (ولتاژ)


۱—خازن استارت وسیله‌ای که برای کمک به راه اندازی در مدار کمپرسور قرار می‌گیرد و پس از رسیدن کمپرسور به ۷۵٪ دور نامی توسط رله به همراه سیم پیچ استارت از مدار خارج می‌شود.

۲—خازن کار یا خازن دائمی—خازنی که در تمام مدت زمان کار کمپرسور برای ایجاد گشتاور مناسب در مدار باقی می‌ماند.


نشان می‌دهد. وقتی که کمپرسور در حال استراحت است رله سرد بوده مقاومت بسیار کمی دارد و مانند یک کلید بسته عمل می‌کند. وقتی که ولتاژ اعمال می‌شود هر دو سیم پیچ استارت و کار همزمان برق دار شده و کمپرسور استارت می‌کند. در طی چند ثانیه جریان عبوری از سیم پیچ استارت باعث داغ شدن رله سرامیکی می‌شود. داغ شدن رله باعث افزایش شدید مقاومت در رله شده و مانند یک کلید باز عمل نموده و سیم پیچ استارت را از مدار خارج می‌کند.

شکل ۹-۱۵ مدار الکتریکی رله ولتاژ با خازن استارت و  
شکل ۹-۱۶ مدار الکتریکی رله ولتاژ با خازن استارت و خازن کار را نشان می‌دهد.

**۹-۴-۳- رله ترمیستوری (رله سنگی) :** در رله‌های سنگی کلید یا پلاتینی برای خارج کردن سیم پیچ استارت از مدار وجود ندارد. شکل ۹-۱۷ رله ترمیستوری را نشان می‌دهد. جنس رله‌ها از سرامیک بوده و با دما مقدار مقاومت آن‌ها تغییر می‌کند.  
شکل ۹-۱۸ الف و ب نحوه نصب این رله‌ها را در مدار الکتریکی

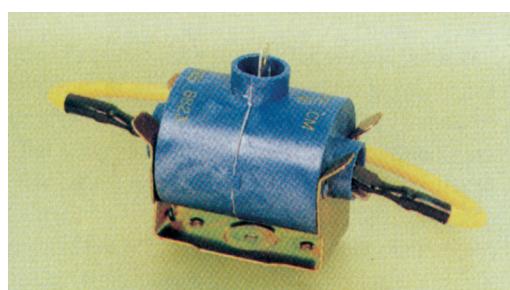

شکل ۹-۱۷- رله سرامیکی

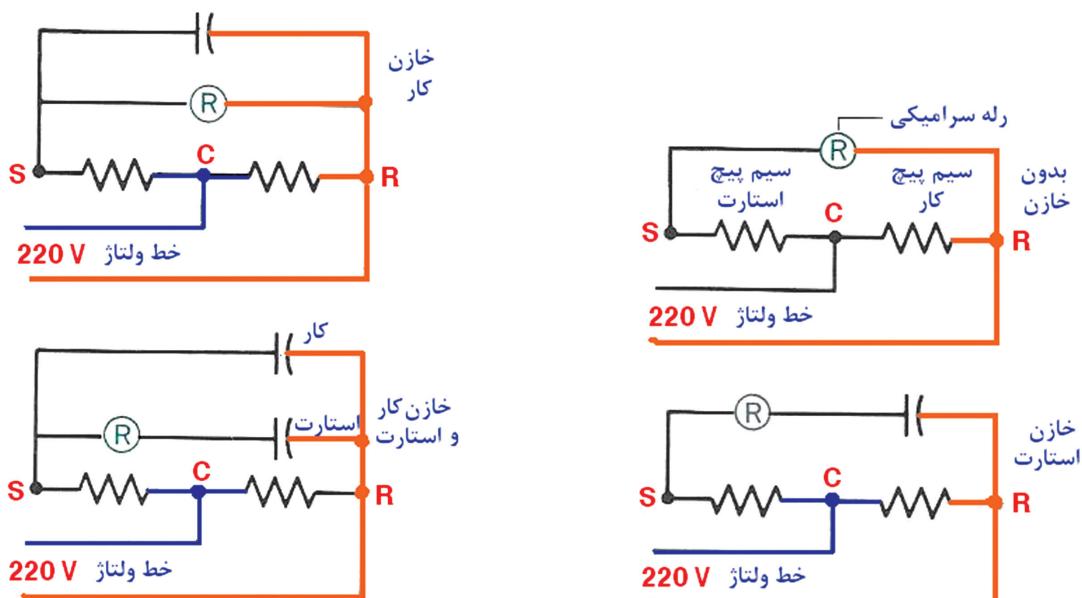

شکل ۹-۱۸- ب - مدار الکتریکی کمپرسور  
مجهز به رله سنگی و خازن استارت و خازن کار

شکل ۹-۱۸- الف - مدار الکتریکی کمپرسور  
مجهز به رله سنگی بدون خازن و با خازن استارت

استارت را بیشتر در مدار نگه می‌دارند و به لحاظ مقاومت بالایی که دارند جریان زیادی از شبکه دریافت می‌کنند که خوب نیست. مزیت رله‌های سرامیکی نسبت به بقیه رله‌ها در کاربرد


تنها عیب رله‌های سرامیکی در عمل کرد نامحدود آنها در زمان روشن کردن کمپرسور است. به این معنی که رله‌ها بیشتر به زمان وابسته هستند لذا نسبت به دونوع رله جریان و ولتاژ، سیم پیچ

بستگی به طراحی کمپرسور دارد ولی عموماً در تمام کمپرسورها چه بزرگ و چه کوچک نصب می‌شود (شکل ۹-۱۹).

**۹-۵-۲ اورلود خارجی :** اورلودهای خارجی عموماً از نوع بی‌متالی هستند و در مقابل دما و جریان حساس می‌باشند. اورلود خارجی بر روی بدنه کمپرسور نصب می‌شود و دمای

بدنه و جریان عبوری از کمپرسور را حس می‌کند و در صورت بالاً رفتن دمای بدنه یا جریان، برق کمپرسور را قطع می‌کند که عموماً در کمپرسور یخچال‌های خانگی به کار می‌رود که شامل یک تیغه بی‌متالی و یک مقاومت (هیتر) است که به صورتی سری به هم‌دیگر متصل شده‌اند و تمام جریان کمپرسور از آنها عبور می‌کند. وقتی که کمپرسور جریان بیش از حد نرمال از شبکه می‌کشد، مقاومت داخل اورلود داغ شده و کلید بی‌متالی باز می‌شود. بازشدن کلید همراه با صدا می‌باشد. (در درجه حرارت  $105^{\circ}\text{C}$  قطع و در درجه حرارت  $16^{\circ}\text{C}$  وصل می‌شود) اورلود در یک تا دو دقیقه ریست خواهد شد و کمپرسور دوباره روشن می‌شود.

شکل ۹-۲۰ اورلود خارجی را نشان می‌دهد.

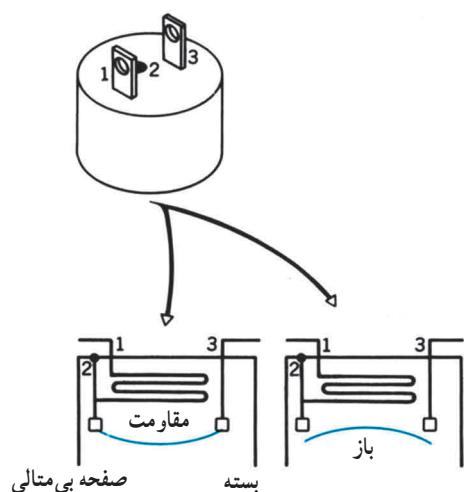

شکل ۹-۲۰-۱ اورلود خارجی قابل استفاده در یخچال‌های خانگی

**۹-۵-۳ قرارگیری اورلودها در مدار : اورلودها**

به دو صورت در مدار کمپرسور قرار می‌گیرند.

۱- در کمپرسورهای تک فاز و در ظرفیت‌های کم مطابق

شکل ۹-۲۱ اورلود کمپرسور را مستقیماً خاموش می‌کند به عبارت دیگر در مدار قدرت قرار می‌گیرند.

همگانی آن‌هاست. یک رله سرامیکی را با انواع رله‌های جریان، ولتاژ که در کمپرسورهای  $\frac{1}{12} \text{ hp}$  تا  $\frac{1}{4} \text{ hp}$  به کار برد شده‌اند، می‌توان عوض کرد. این مشخصه رله‌های سرامیکی، کار تکنیسین کاربر را بسیار راحت‌تر کرده است.

### ۵-۹ اورلود یا کلید محافظه جریان اضافی



اورلود یک وسیله حفاظتی است و هنگامی که جریانی بیش‌تر از جریان مجاز کمپرسور از آن عبور کند و یا در اثر اختلال بیش‌آمده، کمپرسور بیش از اندازه گرم شود جریان برق را، قبل از این که با سیم پیچ کمپرسور صدمه‌ای برسد قطع می‌کند.

أنواع اورلود :

۱- اورلود داخلی

۲- اورلود خارجی


**۱-۵-۹ اورلودهای داخلی :** معمولاً در گرم‌ترین محل در داخل سیم پیچ نصب می‌شوند. البته نصب اورلود داخلی

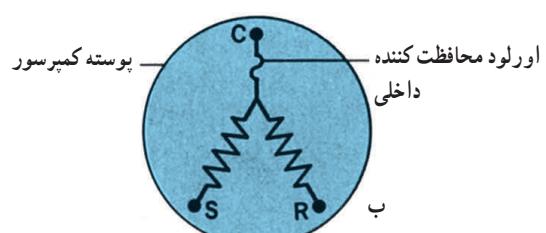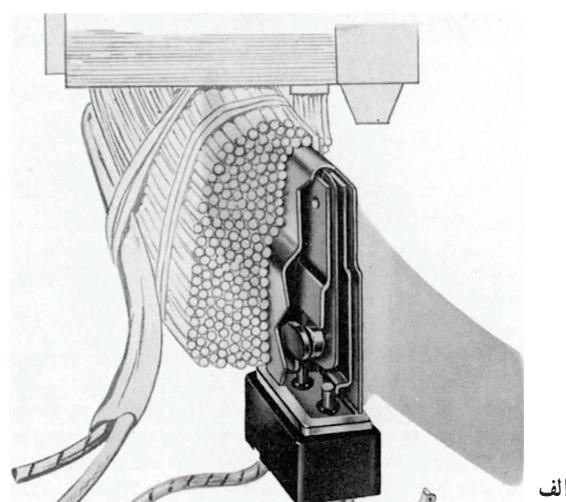

شکل ۹-۱۹-۱ موقعیت اورلود داخلی

الف - موقعیت اورلود داخلی موتور در داخل سیم پیچ

ب - موقعیت اورلود داخلی در مدار کمپرسور بسته

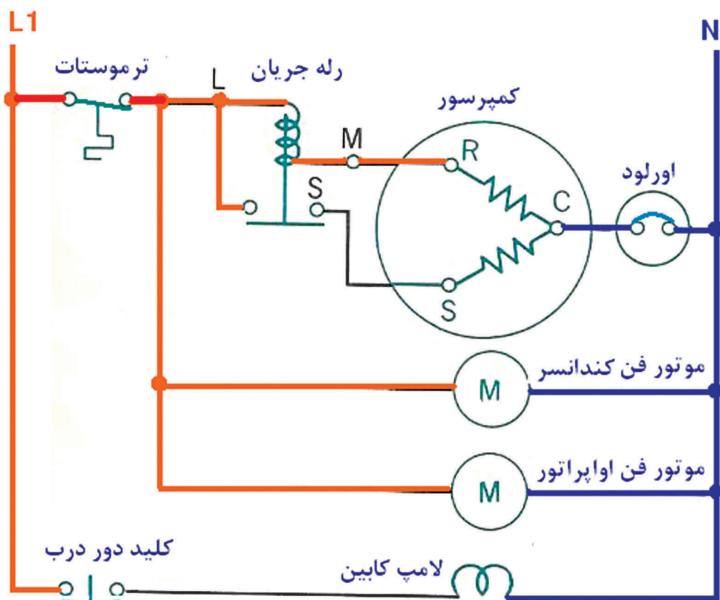

شکل ۲۱-۹- قرارگیری اولولد در مدار قدرت

از کمپرسور پیشتر شود هیتر گرم شده و کنتاکت معمولاً بسته در خط پویین باز می‌شود و برق بویین کنتاکتور را قطع می‌نماید با قطع شدن برق بویین کنتاکت معمولاً باز بویین در خط بالاتر باز می‌شود و کمپرسور خاموش می‌گردد.


۲- اولولد در کمپرسورهای بزرگتر یا سه فاز در مدار فرمان قرار می‌گیرد. یعنی با افزایش جریان یا دما برق بویین کنتاکتور به وسیله اولولد در مدار فرمان قطع می‌شود. قطع شدن برق بویین کنتاکتور برق اصلی مدار قدرت کمپرسور را قطع می‌کند. در شکل ۲۲- ۹ یک نمونه مدار قدرت و مدار فرمان آورده شده است.

**۶-۹- کنترل فشار کم<sup>۱</sup> (L.P.C)**  
اگر فشار سمت کم فشار سیستم سردکننده بیش از حد معین پایین رود این کنترل مدار را قطع و کمپرسور را متوقف می‌کند چنانچه فشار به حالت عادی برگرد کلید رابسته و کمپرسور را روشن می‌کند. بدین ترتیب کمپرسور از خطر عوارض ناشی از پایین رفتن فشار محافظت می‌کند (شکل ۲۳-۹).

در مدار شکل ۲۲- ۹ با اتصال فاز (L<sub>1</sub>) و نول (N) فاز از طریق کنتاکت معمولاً بسته اولولد (OL) به بویین کنتاکتور (CC) می‌رسد بویین تحريك شده و کنتاکت معمولاً باز در خط بالاتر بسته می‌شود و کمپرسور راه اندازی می‌گردد. اگر جریان عبوری


### ۷-۹- کنترل فشار زیاد<sup>۲</sup> (H.P.C)

کنترل فشار بالا، فشار سمت پرفشار را حس کرده و عمل می‌کند. معمولاً سنسور کنترل کننده به رانش کمپرسور وصل می‌شود. هرگاه فشار به هر دلیل ممکن (تفطیر نامناسب، شارژ اضافی مبرد، وجود هوا در سیستم و ...) به بیش از مقدار تنظیم

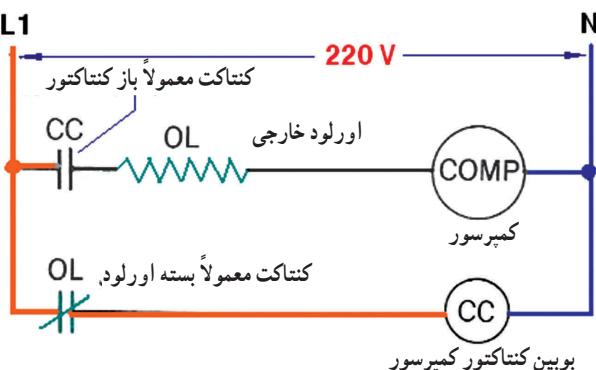



شکل ۲۲-۹- مدار الکتریکی حفاظت کمپرسور از طریق کنترل مدار فرمان

این کنترل‌ها عموماً (نه همیشه) دارای یک دگمه ریست هستند. وقتی که کمپرسور به وسیله کنترل فشار زیاد خاموش می‌شود، با پایین آمدن فشار کمپرسور دوباره روشن نخواهد شد. باید بعد از تشخیص عیب و رفع آن دگمه ریست فشرده شده تا مجدداً کمپرسور وارد مدار شود. شکل ۲۵-۹ مجموعه کنترل فشار بالا و کنترل فشار پایین را در یک محفظه نشان می‌دهد.

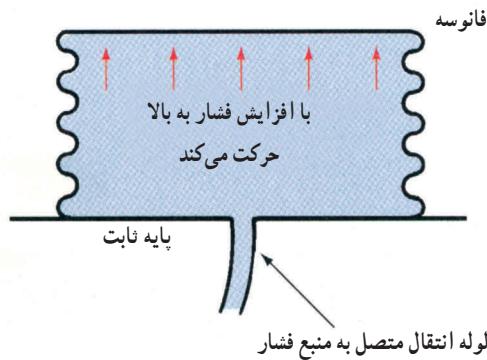


شکل ۲۳-۹- کنترل فشار کم

شده روی کنترل کننده بر سر برای جلوگیری از آسیب‌های جدی در تجهیزات (کمپرسور و کندانسر)، کمپرسور مستقیماً خاموش می‌شود. شکل ۲۴-۹ نمای ظاهری یک کنترل فشار زیاد را نشان می‌دهد.

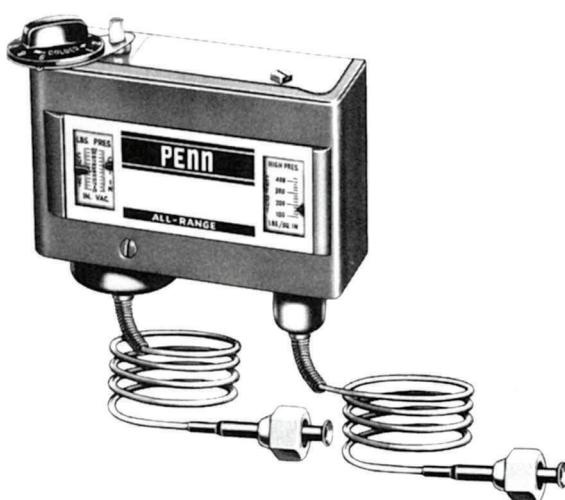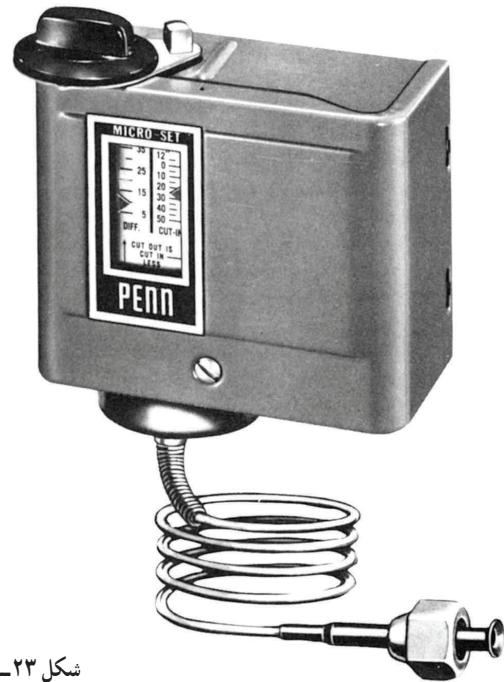


شکل ۲۵-۹- کلید فشار کم و زیاد

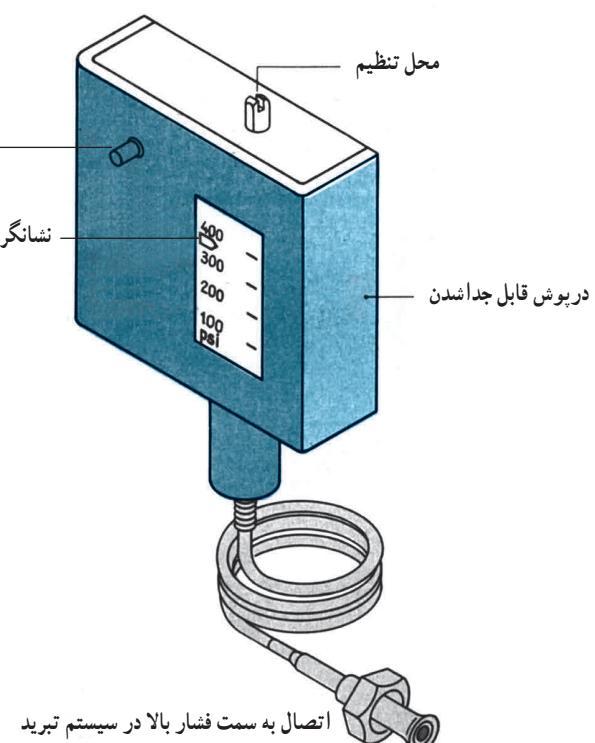

شکل ۲۴-۹- کلید فشار زیاد

مواد غذایی، از دستدادن رطوبت به صورت تبخیر سطحی است. کاهش رطوبت در میوه و سبزیجات با چروک شدن و پژمردگی، در مورد گوشت و پنیر و غیره باعث رنگ پریدگی، کوچک شدن و بدشدن قیافه ظاهری آنها است. لذا باید رطوبت محفظه یا سالن برای کاربردهای متفاوت در حد قابل قبول نگه داشته شود تا مشکلات ذکر شده بروز نکند. وقتی که محصول در ظروف ضد رطوبت بسته‌بندی شده باشند، کنترل رطوبت محل نگهداری مهم نمی‌باشد.

چنانچه قبل از توضیح داده شده، وقتی که یک سیستم برودتی برای سرد کردن فضایی کار می‌کند در اثر پایین بودن دمای کویل اوپراتور و همچنین پایین آمدن دمای محفظه از نقطه شبنم (بخار آب موجود در فضا) رطوبت از محصول جدا شده و تقطری می‌شود و یا به صورت برفک و یخ روی کویل اوپراتور جمع می‌شود. لذا جهت جبران کاهش رطوبت و تزریق رطوبت مورد نیاز در طی عملیات سرد کردن از سیستم رطوبت زن استفاده می‌شود و هدایت سیستم فوق به وسیله دستگاهی به نام کنترل رطوبت انجام می‌گیرد (شکل ۹-۲۷).

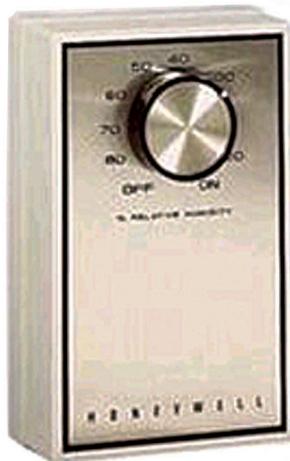

شکل ۹-۲۷—شکل ظاهری یک کنترل رطوبت

شکل ۹-۲۸—مدار الکتریکی کنترل رطوبت را نشان می‌دهد.

با علم به اینکه عملیات رطوبت زنی تنها زمانی مقدور می‌باشد که فن اوپراتور در حال کار باشد. لذا به بررسی مدار سیستم

## ۸—کنترل فشار روغن<sup>۱</sup> (O.P.C)

کنترل فشار روغن را می‌توان همراه با کمپرسورهای که روغن کاری آن‌ها با فشار (اجباری) انجام می‌شود به کار برد، اگر پمپ روغن نتواند فشار کافی و لازم برای روغن کاری را تأمین کند، کنترل فشار روغن کمپرسور را خاموش می‌کند. این کنترل براساس اختلاف فشار رانش پمپ و مکش کمپرسور کار می‌کند (شکل ۹-۲۶).




شکل ۹-۲۶—کنترل فشار روغن

## ۹—کنترل رطوبت

برای نگهداری همه مواد غذایی فاسد شدنی در حالت طبیعی (بسته‌بندی نشده) مانند انواع گوشت (سفید و قرمز)، میوه، سبزیجات، پنیر، تخم مرغ علاوه بر کنترل دقیق دمای محفظه با استفاده از رطوبت محل نیز کاملاً کنترل شود. یکی از علل خراب شدن

رطوبت باشد، کلید کنترل رطوبت وصل شده موتور رطوبت زن و شیر برقی آب وارد مدار می‌شوند. پس از رسیدن میزان رطوبت سالن به حد مورد نظر، کنترل کننده رطوبت موتور رطوبت زن و شیر برقی آب را از مدار خارج می‌کند.

رطوبت زن می‌بردازیم. چنانچه در مدار مشخص است موتور فن اوپراتور پس از عملیات ذوب برفک وارد مدار نمی‌شود مگر اینکه سطح کویل کاملاً سرد شده و ترمودیسک وصل کند. پس از روشن شدن موتور فن اوپراتور، کلید جریان هوا وصل می‌شود در این وضعیت اگر رطوبت سالن کمتر از تنظیم روی کنترل کننده

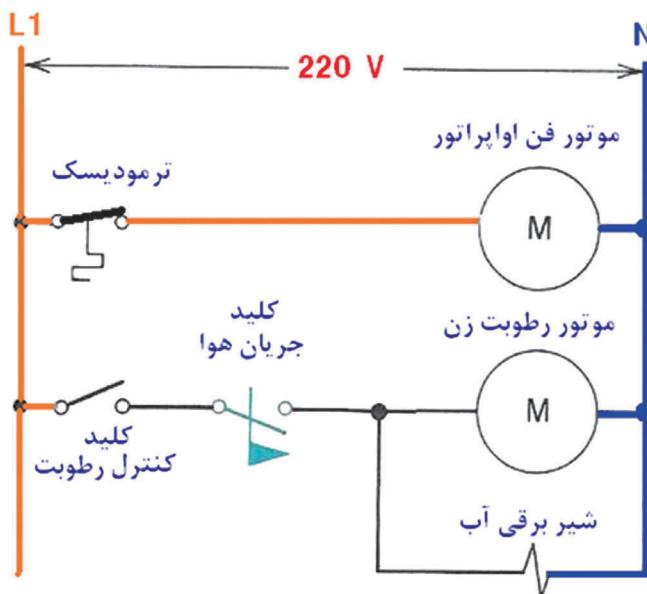

شکل ۹-۲۸- سیستم رطوبت زنی با کلید جریان هوا

## ۹-۱۰- پرسش و تمرین



### پرسش‌های چندگزینه‌ای

- ۱- کدام یک فقط در چند ثانیه اول راه اندازی کمپرسور عمل می‌کند؟ (امتحان نهایی - شهریور ۹۱)
  - (الف) رله
  - (ب) اورلود
  - (ج) ترمودیسک
  - (د) ترمومتر
- ۲- سیم پیچ رله جریان با سیم پیچ ..... به طور ..... قرار می‌گیرد. (امتحان نهایی - شهریور ۹۰)
  - (الف) اصلی - سری
  - (ب) استارت - موازی
  - (ج) اصلی - موازی
  - (د) استارت - سری
- ۳- در چه صورت ترمودیسک، مدار برق هیتر دیفراست را قطع می‌کند؟
  - (الف) افزایش فشار اوپراتور
  - (ب) افزایش دمای کندانسر
  - (ج) افزایش دمای سطح اوپراتور
  - (د) افزایش دمای سطح کندانسر

۴- کدام مورد از مزایای رله سنگی است؟

- ب) راهاندازی سریع
- الف) تحمل جریان بالا
- ج) کاربرد همگانی
- د) قیمت ارزان

۵- معمولاً سنسور کنترل فشار زیاد به ..... وصل می شود.

- ب) رانش کمپرسور
- الف) مکش کمپرسور
- د) ورودی اوپراتور
- ج) خروجی اوپراتور

#### پرسش‌های درست و نادرست

۶- در سیستم‌های برودتی با ظرفیت بالا ترموموستات به طور مستقیم درمدار ولتاژ نصب می شود .

درست  نادرست

۷- ترمودیسک بر روی کوبیل اوپراتور نصب می شود.

درست  نادرست

۸- مدت زمان ذوب بر فک توسط ترمودیسک تنظیم می شود.

درست  نادرست

۹- از رله جریان می‌توان در موتورهایی که هم خازن استارت و هم خازن کار دارند استفاده نمود.

درست  نادرست

۱۰- اورلود داخلی معمولاً در گرم‌ترین محل داخل سیم پیچ نصب می شود.

درست  نادرست

#### پرسش‌های کامل‌کردنی

۱۱- ترموموستات‌ها از نظر نوع کاربرد به دو گروه ..... و ..... تقسیم می شوند.

۱۲- رله‌ها بایستی متناسب با ..... انتخاب شوند.

۱۳- نام دیگر کلید محافظ جریان اضافی کمپرسور ..... می باشد. (امتحان نهایی - خرداد ۹۰)

۱۴- در صورت بالا رفتن ..... یا ..... کمپرسور، اورلود خارجی برق کمپرسور را قطع می کند.

۱۵- کنترل فشار روغن بر اساس فشار ..... و ..... کار می کند. (امتحان نهایی - شهریور ۸۹)

واژه مناسب را در جاهای خالی بنویسید.

(اورلود - L.P.C - مدار ولتاژ - کاربرد همگانی - ترمودیسک - H.P.C - سنگی)

۱۶- در سیستم‌های برودتی کم ظرفیت ترموموستات به صورت مستقیم در ..... نصب می شود.

۱۷- دو نوع از رله‌های استارت‌اند از رله ..... و رله ولتاژی باشند.

۱۸- مزیت رله‌های ترمیستوری نسبت به بقیه رله‌ها در ..... آنها است.

۱۹- از نظر نصب ..... در دونوع داخلی و خارجی وجود دارند. (امتحان نهایی - خرداد ۹۱)

۲۰- کنترل ..... کمپرسور را در مقابل عوارض ناشی از پایین رفتن فشار محافظت می کند.

## پرسش‌های تشریحی

- ۲۱—ترموستات را تعریف کنید.
- ۲۲—مکانیزم‌های حس‌کننده‌ی دما در ترموموستات را نام ببرید.
- ۲۳—حس‌کننده‌ی متالی را شرح دهید.
- ۲۴—حس‌کننده‌ی بالدار را شرح دهید.
- ۲۵—دما وصل (Cut in) و دما قطع (Cut out) را شرح دهید.
- ۲۶—تنظیم تفاضلی (Differential) را شرح دهید.
- ۲۷—ترمودیسک و طرز کار آن را توضیح دهید.
- ۲۸—مزایای استفاده از ترمودیسک را بنویسید. (امتحان نهایی - شهریور ۹۰)
- ۲۹—طرز کار تایمر دیفراست را توضیح دهید.
- ۳۰—رله استارت را تعریف کنید.
- ۳۱—رله جریان را شرح دهید.
- ۳۲—رله ولتاژ را شرح دهید.
- ۳۳—رله ترمیستوری (سنگی) را شرح دهید.
- ۳۴—نحوه اتصال رله جریان را در مدار الکتریکی کمپرسور توضیح دهید.
- ۳۵—نحوه اتصال رله ولتاژ را در مدار الکتریکی کمپرسور توضیح دهید.
- ۳۶—نحوه اتصال رله سنگی را در مدار الکتریکی کمپرسور توضیح دهید.
- ۳۷—اولرلود چیست؟
- ۳۸—نحوه اتصال اولرلود کمپرسورهای تک فاز را شرح دهید.
- ۳۹—نحوه اتصال اولرلود کمپرسورهای سه فاز را شرح دهید.
- ۴۰—کنترل فشار کم را توضیح دهید.
- ۴۱—کنترل فشار زیاد را بیان کنید.
- ۴۲—کنترل فشار روغن را توضیح دهید.
- ۴۳—کنترل رطوبت را توضیح دهید.